


6b2 - RESEAU D'EAU POTABLE

DURTAL

Prescription	Arrêt	Approbation
ÉLABORATION	20/06/2019	07/11/2024

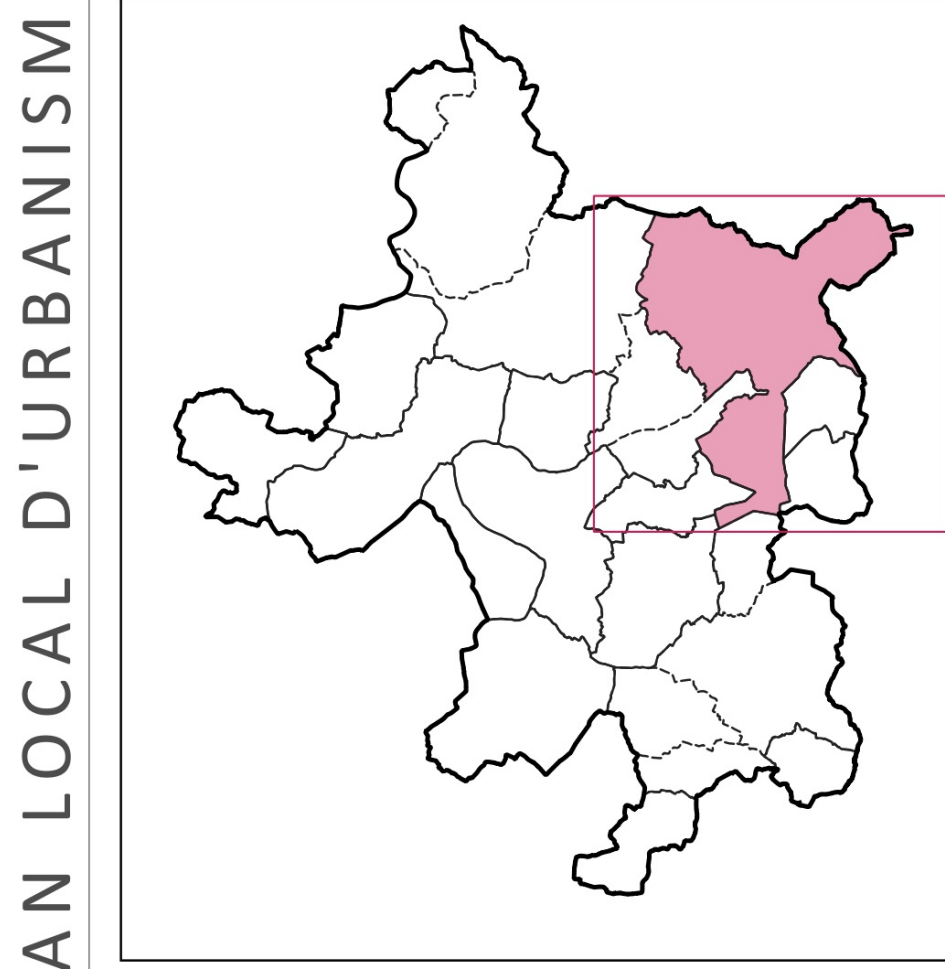

ANJOU
LOIR & SARTHE
communauté de communes



0 250 500 m

- Borne ou poteau incendie
- Réseau d'alimentation en eau potable

