

SDIS  
A l'attention de Monsieur Duarte

Vos Réf : /**D-2025-003093**

Bessières, le 28 mai 2025

Monsieur,

Vos services ont été consultés par la mairie de Muret dans le cadre d'une demande de permis de construire déposée par la société EVONEO, en vue de créer une Installation de Maturation et d'Elaboration de mâchefers.

Par courrier en date du 30 mars 2025, vous avez émis un avis assorti de différentes recommandations auxquelles le présent courrier entend répondre.

A noter que le projet relève des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qu'il est soumis à autorisation et qu'il fait donc l'objet d'un Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter, comportant notamment une Etude des Dangers. Les réponses apportées sont principalement issues de cette étude.

### *Alerte des secours publics*

Le site sera relié au réseau de télécommunications. Les moyens de communication permettront d'alerter les services d'incendie et de secours.

Différentes procédures et consignes sont mises en place sur le site (consignes de sécurité, consignes d'exploitation, etc).

Les consignes en cas d'incendie seront affichées en évidence et en permanence à proximité des principaux accès. Elles indiqueront :

- Les mesures d'urgence à prendre,
- Le numéro de téléphone à contacter en cas d'incendie,
- Le plan d'évacuation avec les zones de rassemblement.

#### **EVONEO SAS**

**EVONEO Bessières** : ZA des Turquès - Route de Montauban - 31660 Bessières - Tél : 05 34 26 03 00 - [www.suez.fr](http://www.suez.fr)

**EVONEO Toulouse** : 10 chemin de Perpignan - 31100 TOULOUSE - Tél : 05 61 19 09 60 - [www.suez.fr](http://www.suez.fr)

**Siège social** : Route de Montauban, Zone Artisanale des Turquès 31 660 Bessières - [www.suez.com](http://www.suez.com)

Société par actions simplifiée au capital de 8 500 000 euros - RCS TOULOUSE 934 741 547 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 49 934 741 547

Des exercices incendie seront réalisés de manière régulière avec l'ensemble du personnel et avec une fréquence à minima annuelle.

### *Accessibilité des engins de secours et de lutte contre l'incendie*

Le site dispose de deux portails (distincts pour l'entrée et la sortie) et d'un portail VL pour le personnel.

EVONEO s'engage à équiper les portails de dispositifs permettant l'accès des pompiers en l'absence de personnel sur les lieux.

Les voiries sur site sont destinées à la circulation de PL et donc conçues pour recevoir ce type de trafic. Elles présenteront les caractéristiques définies par le SDIS (largeur, portance, rayon, etc).

EVONEO s'engage à ce qu'aucune entrave ne gêne la circulation des véhicules de secours.


### *Défense contre l'incendie*

La défense intérieure contre l'incendie sera assurée au moyen de 4 RIA, reliés à une cuve de 30 m<sup>3</sup> et d'extincteurs adaptés aux risques (CO<sub>2</sub>, poudre, eau, ...), disposés selon les exigences réglementaires.

Le volume d'eau nécessaire pour la défense extérieure est fourni par une bache incendie de 180 m<sup>3</sup>, correspondant au calcul D9.

La rétention de ces eaux (calcul D9A : 263 m<sup>3</sup>) est assurée par la bassin ouest, bassin étanché par géomembrane et qui présente une capacité de réserve largement supérieure (1000 m<sup>3</sup>).

Ces équipements sont positionnés sur le plan ci-joint (figure 20 de l'étude des dangers).

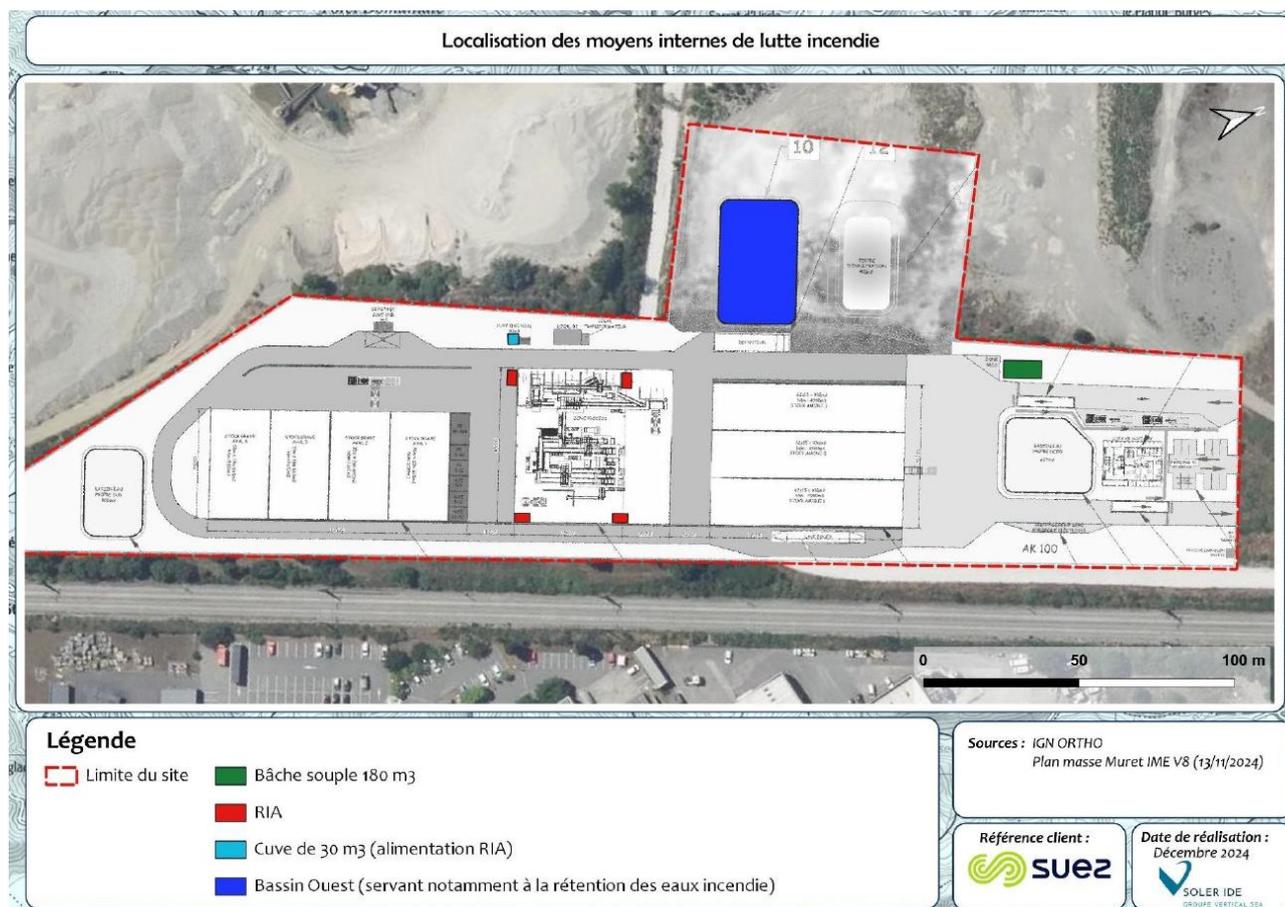

Enfin, le lotissement industriel de Terrery, au nord du site, est équipé de plusieurs citernes de 120 m3, la plus proche se trouvant à environ 200 mètres du site.

### Autres mesures

EVONEO s'engage à mettre à disposition du SDIS, sur site ou via une boîte à plan avec ouverture par tricoises, l'ensemble des éléments mentionnés (plan d'ensemble, plan du site, coordonnées des personnes d'astreinte, procédures et règles de sécurité, plan de défense incendie, etc).

EVONEO mettra en place les dispositions réglementaires évoquées en phase chantier.

Le plan de défense incendie prévu à l'achèvement des travaux sera présenté de manière dématérialisée à l'adresse indiquée par le SDIS (operations@sdis31.fr)

### EVONEO SAS

EVONEO Bessières : ZA des Turquès - Route de Montauban - 31660 Bessières - Tél : 05 34 26 03 00 - [www.suez.fr](http://www.suez.fr)

EVONEO Toulouse : 10 chemin de Perpignan - 31100 TOULOUSE - Tél : 05 61 19 09 60 - [www.suez.fr](http://www.suez.fr)

Siège social : Route de Montauban, Zone Artisanale des Turquès 31 660 Bessières - [www.suez.com](http://www.suez.com)

Société par actions simplifiée au capital de 8 500 000 euros - RCS TOULOUSE 934 741 547 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 49 934 741 547



Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos respectueuses salutations,

Gaël SPITZ  
Directeur

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Spitz", written over a long, horizontal, slightly wavy line that serves as a baseline for the signature.

**EVONEO SAS**

**EVONEO Bessières** : ZA des Turquès - Route de Montauban - 31660 Bessières - Tél : 05 34 26 03 00 - [www.suez.fr](http://www.suez.fr)

**EVONEO Toulouse** : 10 chemin de Perpignan - 31100 TOULOUSE - Tél : 05 61 19 09 60 - [www.suez.fr](http://www.suez.fr)

**Siège social** : Route de Montauban, Zone Artisanale des Turquès 31 660 Bessières - [www.suez.com](http://www.suez.com)

Société par actions simplifiée au capital de 8 500 000 euros - RCS TOULOUSE 934 741 547 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 49 934 741 547

