






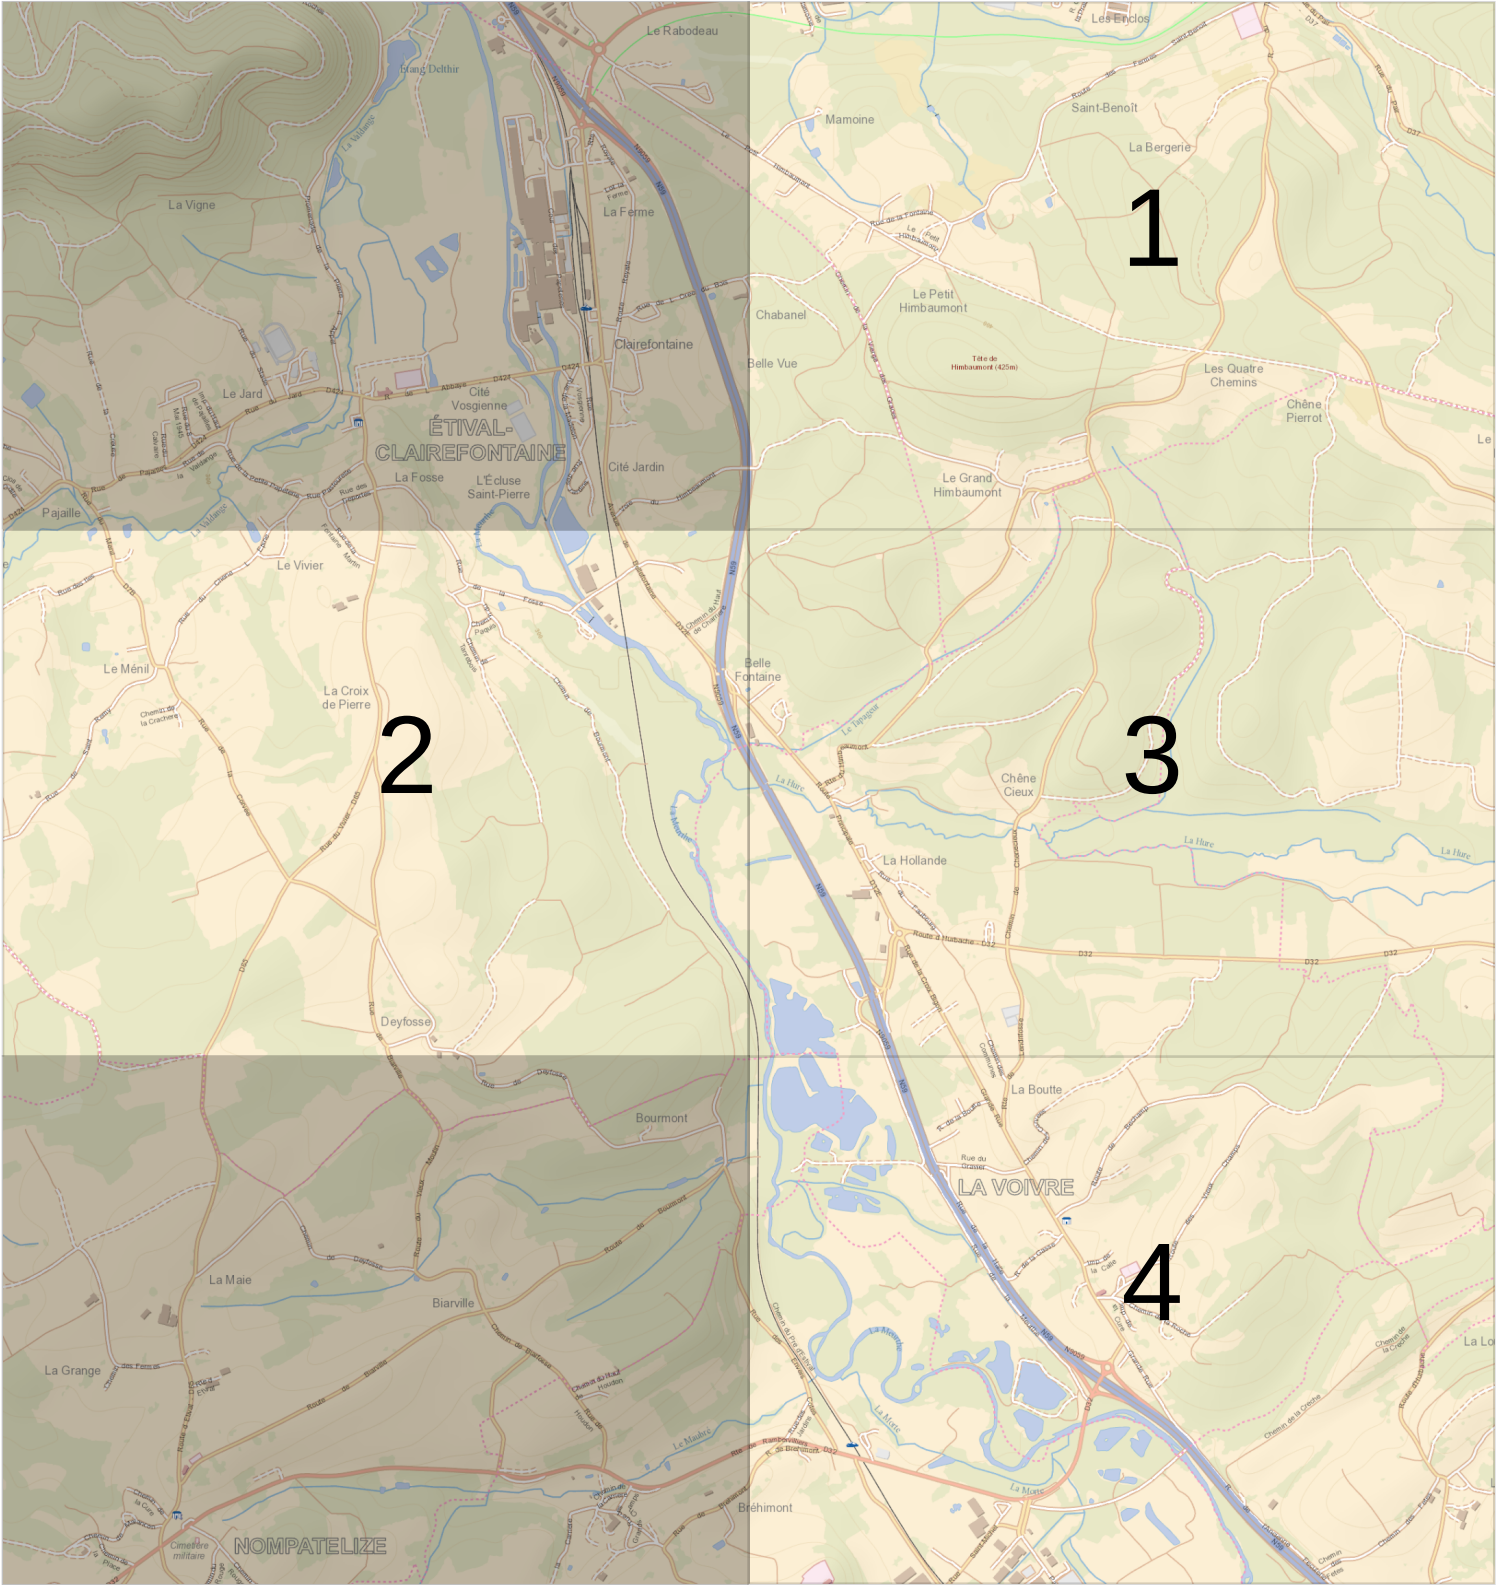

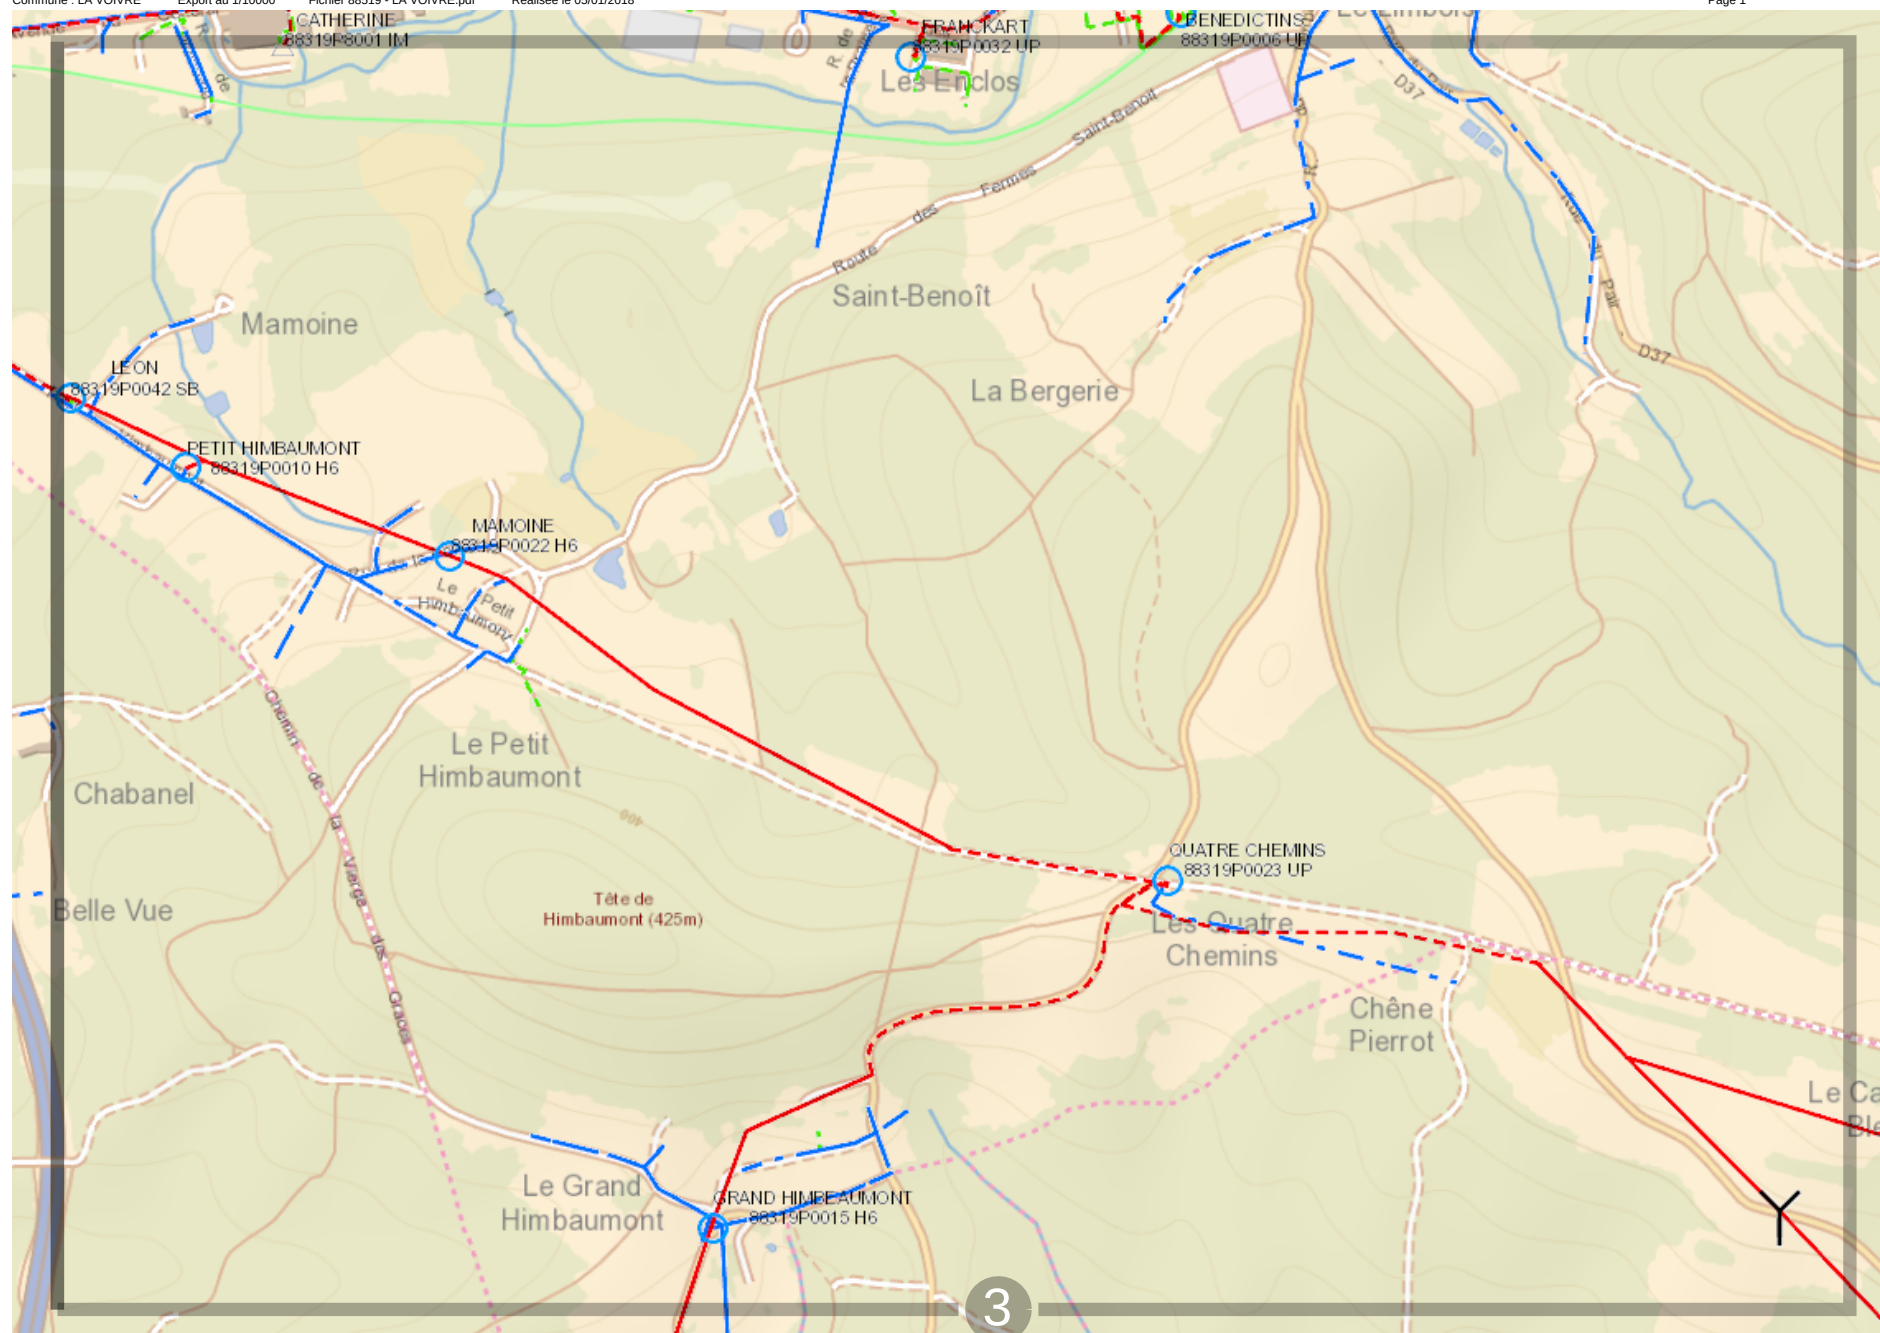

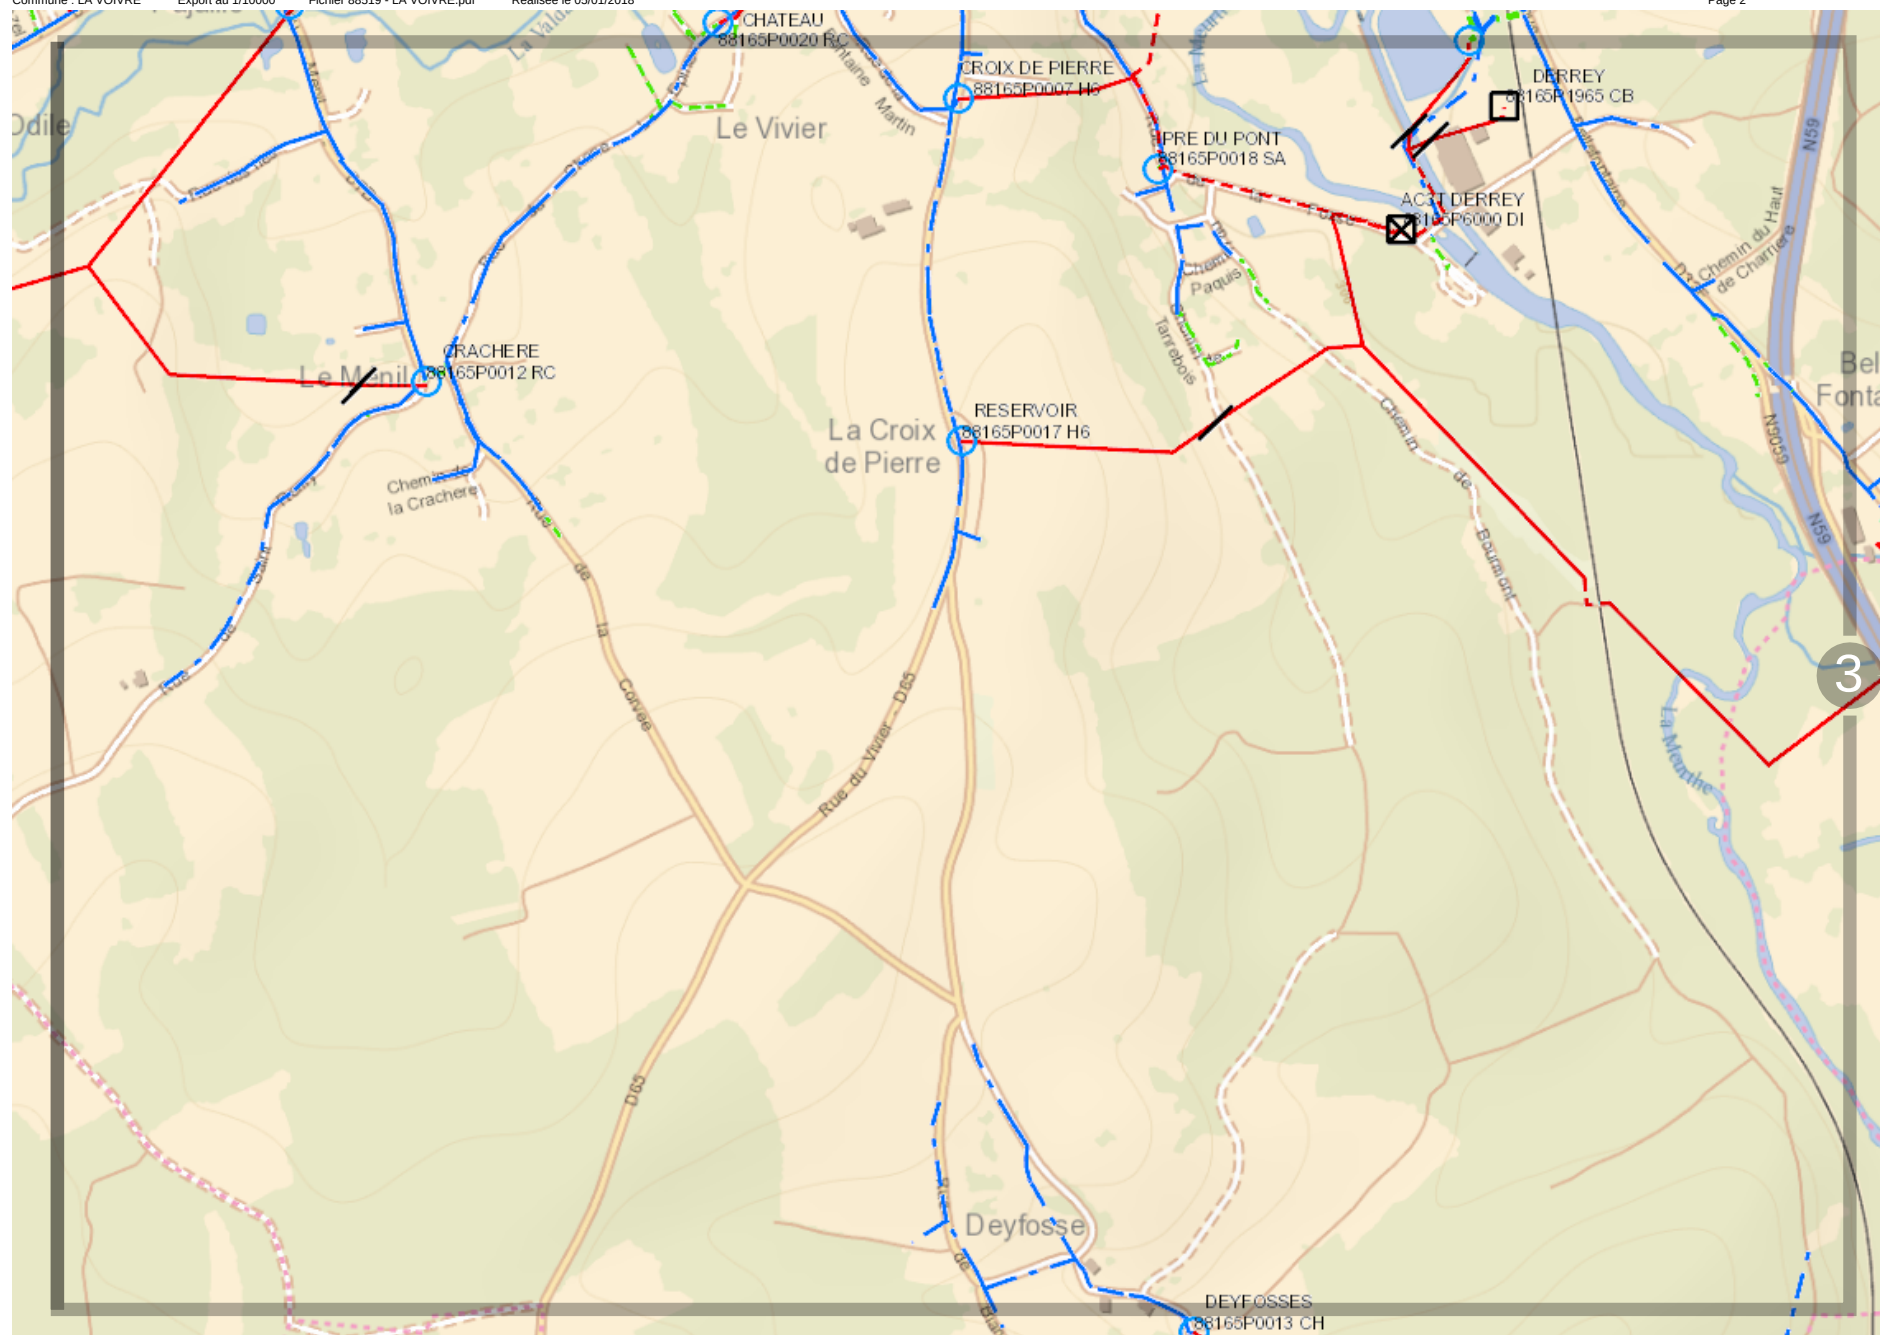

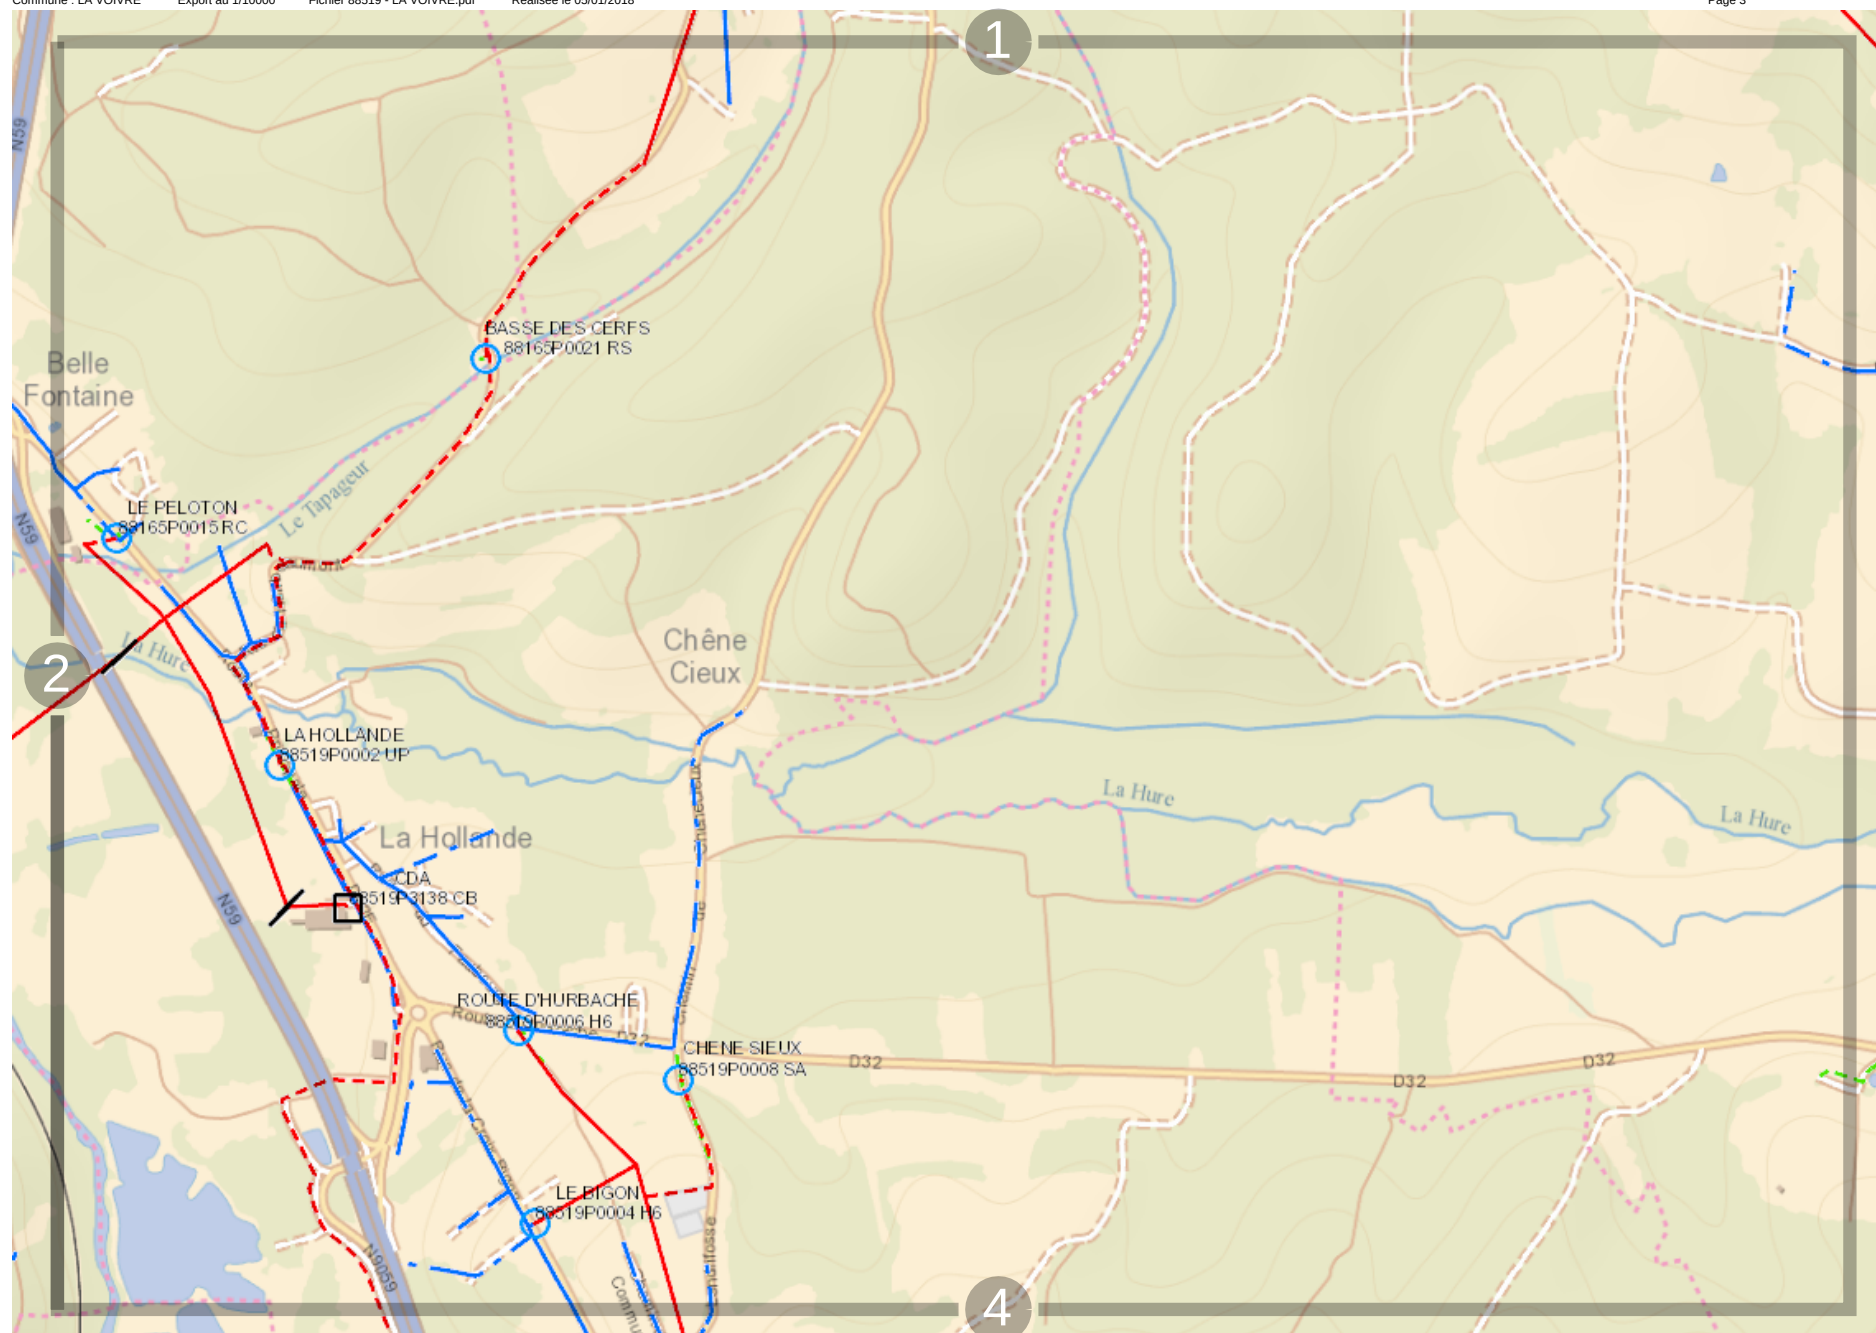

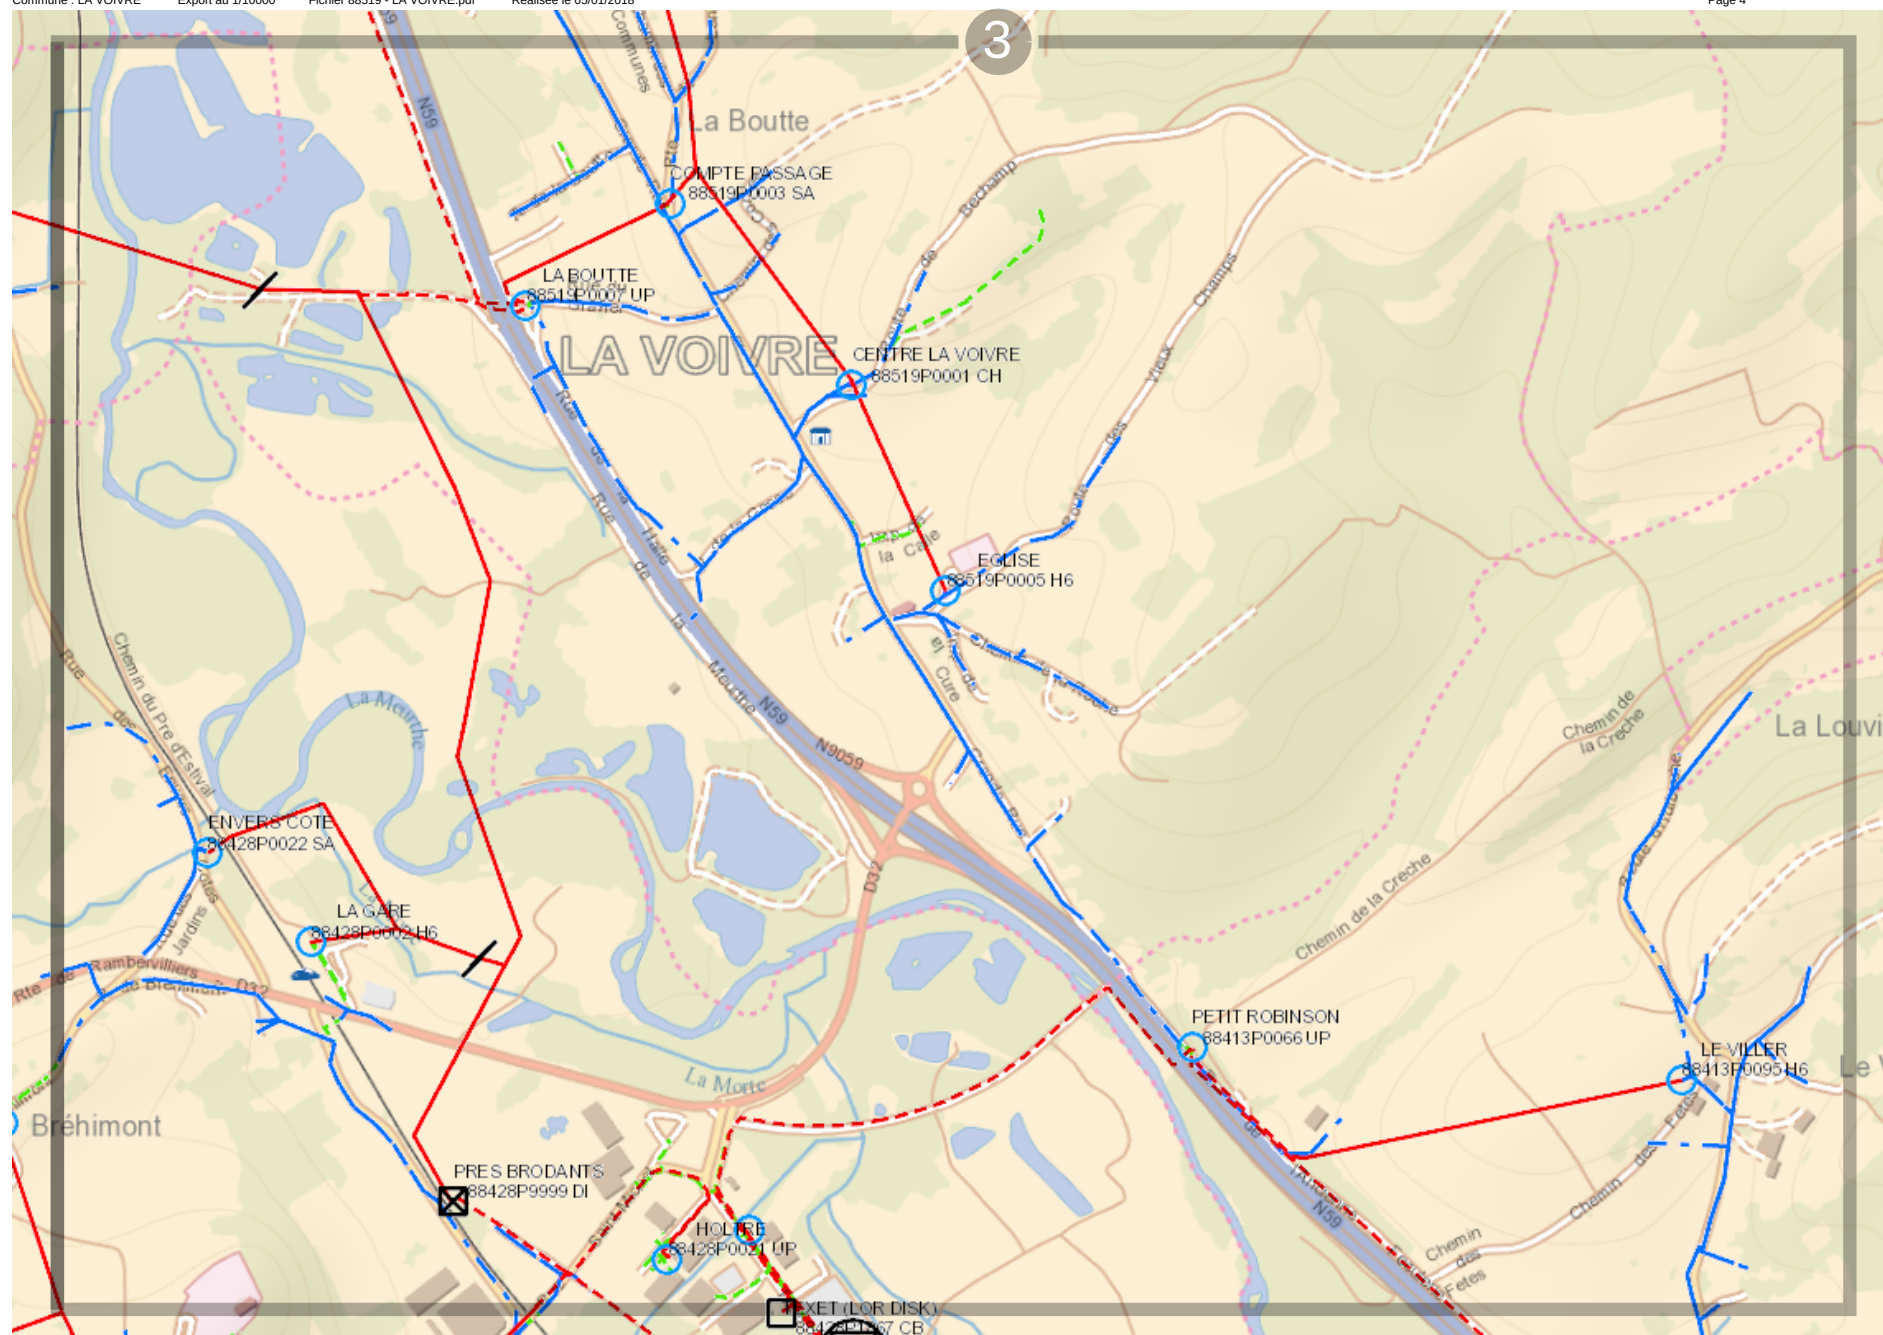

enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

BT
HTA
Racc

Adrien
Tosvaldi
Soudrain
Adrien
Tosvaldi
Soudrain
Adrien
Soudrain

Poste HTA/BT
Distribution publique
DP Producteur
DP Client HTA
DP Client Producteur HTA
Transformation HTA/HTA

Armoire HTA
Réparation
Poste Source

Poste HTA
Producteur
Client HTA
Producteur Client HTA

Appareil de coupure aérien HTA recommandé
Appareil de coupure aérien HTA manuel
Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)



0 200 m