

PROCEDURE DOCOSTOCK


1. Première utilisation

Pour la première connexion, il faut vous munir du nom d'utilisateur que l'équipe DOCOLAB vous a transmis.

Dans l'exemple qui nous aidera tout au long de ce document, nous utiliserons :

RO-UTILISATEUR-DEMO.

La première chose à faire est de se rendre à l'adresse <https://docostock.fr/> puis **espace client**

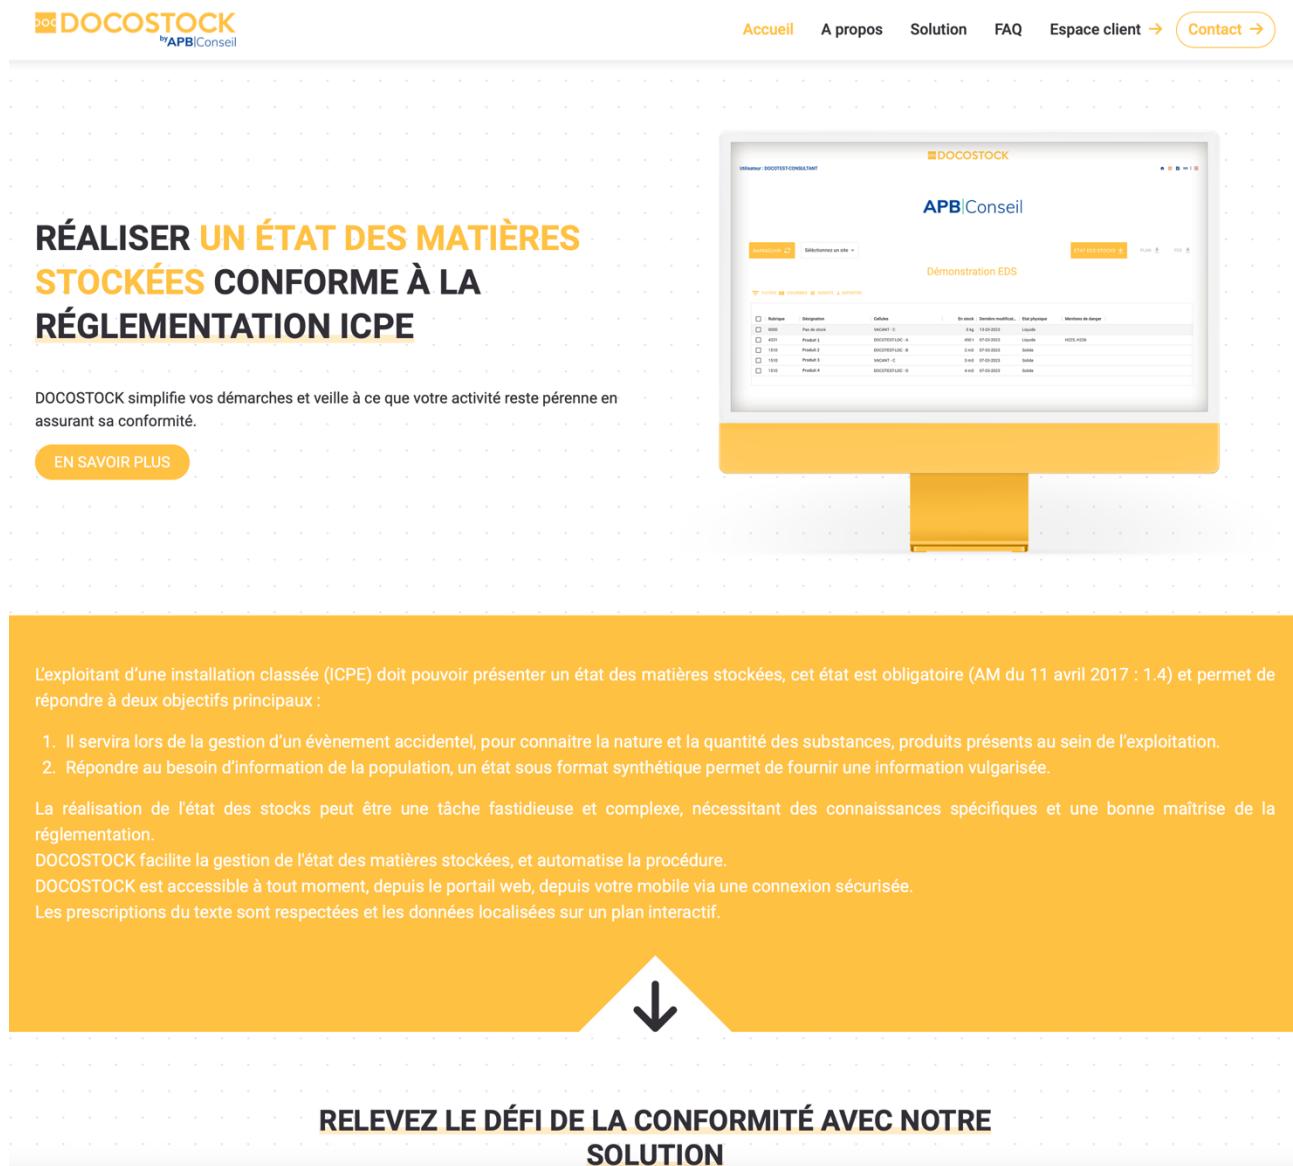

RÉALISER UN ÉTAT DES MATIÈRES STOCKÉES CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ICPE

DOCOSTOCK simplifie vos démarches et veille à ce que votre activité reste pérenne en assurant sa conformité.

EN SAVOIR PLUS

L'exploitant d'une installation classée (ICPE) doit pouvoir présenter un état des matières stockées, cet état est obligatoire (AM du 11 avril 2017 : 1.4) et permet de répondre à deux objectifs principaux :

1. Il servira lors de la gestion d'un évènement accidentel, pour connaître la nature et la quantité des substances, produits présents au sein de l'exploitation.
2. Répondre au besoin d'information de la population, un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée.

La réalisation de l'état des stocks peut être une tâche fastidieuse et complexe, nécessitant des connaissances spécifiques et une bonne maîtrise de la réglementation.


DOCOSTOCK facilite la gestion de l'état des matières stockées, et automatise la procédure.

DOCOSTOCK est accessible à tout moment, depuis le portail web, depuis votre mobile via une connexion sécurisée.

Les prescriptions du texte sont respectées et les données localisées sur un plan interactif.

RELEVEZ LE DÉFI DE LA CONFORMITÉ AVEC NOTRE SOLUTION

On se retrouve alors sur la page de connexion de DOCOSTOCK.

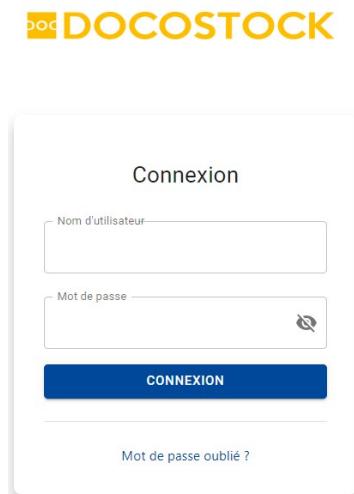

Sur cette page, on clique sur le lien « Mot de passe oublié ? »

Qui nous dirige alors sur une nouvelle interface.



On renseigne alors dans le champ, l'adresse courriel lié au compte que DOCOLAB a créé, puis on valide la réinitialisation du mot de passe.

Ensuite une fenêtre vient confirmer l'envoi du mail.

Il faut alors se rendre dans ses mails et retrouver celui envoyé par l'adresse *noreply@apbconseil.fr*.

De: noreply@apbconseil.fr 

Pour: Moi <noreply@apbconseil.fr> 

Sujet: Réinitialisation du mot de passe sur docostock.fr

14:18

Vous recevez ce message en réponse à votre demande de réinitialisation du mot de passe de votre compte sur docostock.fr.

Veuillez vous rendre sur cette page et choisir un nouveau mot de passe :

<https://docostock.fr/accounts/reset/1019390d0c9e-7599e9b0d25c3433e485331532978f1/>

Votre nom d'utilisateur, en cas d'oubli : RO-UTILISATEUR-DEMO

Merci d'utiliser notre site !

L'équipe docostock.fr

Dans ce mail on trouve un lien cliquable qui nous redirige sur une interface de modification de mot de passe.

DOCOSTOCK

Accueil > Confirmation de mise à jour du mot de passe

Saisissez un nouveau mot de passe

Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe afin de vérifier qu'il est correctement saisi.

Nouveau mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

[Modifier mon mot de passe](#)

Choisissez un nouveau mot de passe, puis le confirmer.

Ce mot de passe est conforme à la réglementation RGPD.

Pour qu'il soit valide, il nécessite au minimum 8 caractères, 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial. Une fois les deux champs remplis, appuyez sur le bouton « Modifier mon mot de passe ».

L'interface suivante, vient confirmer la modification du mot de passe. Sur cette même page, on trouve le bouton de *connexion*, qui permet alors de rejoindre l'interface de connexion à DOCOSTOCK.

On renseigne le nom d'utilisateur, et le mot de passe puis on se connecte en appuyant sur « Connexion ».



Connexion


Nom d'utilisateur
RO-UTILISATEUR-DEMO

Mot de passe
***** 

[CONNEXION](#)

[Mot de passe oublié ?](#)

2. Ecran d'accueil

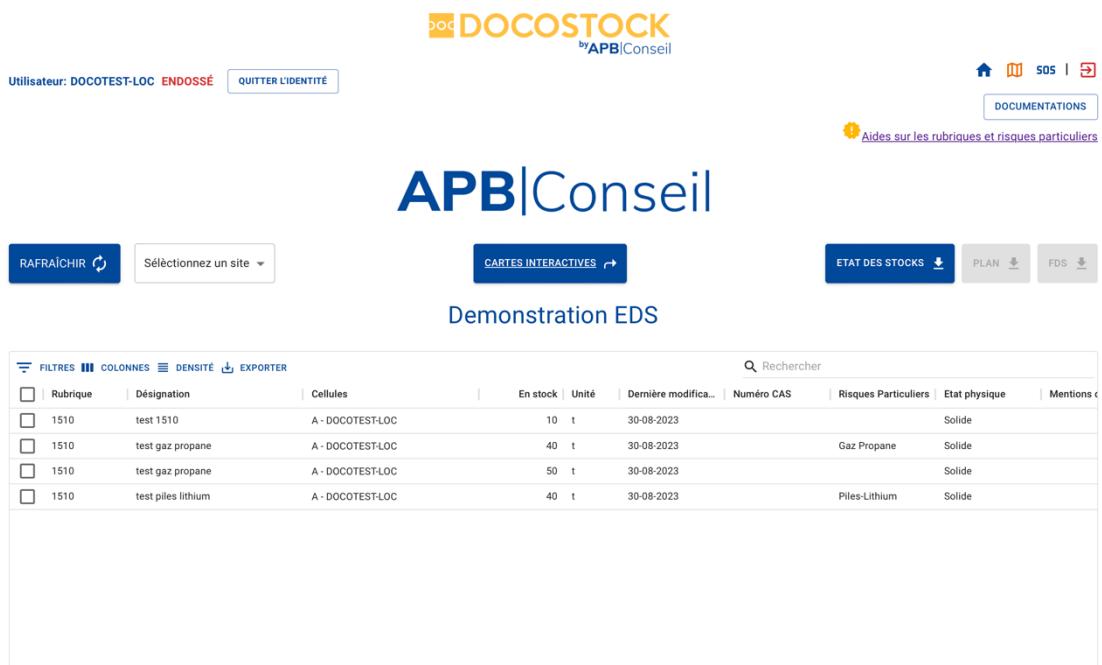

Rubrique	Désignation	Cellules	En stock	Unité	Dernière modification	Numéro CAS	Risques Particuliers	Etat physique	Mentions c
1510	test 1510	A - DOCOTEST-LOC	10	t	30-08-2023			Solide	
1510	test gaz propane	A - DOCOTEST-LOC	40	t	30-08-2023		Gaz Propane	Solide	
1510	test gaz propane	A - DOCOTEST-LOC	50	t	30-08-2023			Solide	
1510	test piles lithium	A - DOCOTEST-LOC	40	t	30-08-2023		Piles-Lithium	Solide	

L'écran d'accueil comporte 3 parties, qui sont :

- La barre de navigation
- Les outils de téléchargements
- Le tableau de l'état des stocks

La barre de navigation permet de se rendre à l'accueil, sur la page de la carte interactive du site, sur l'outil d'assistance que propose l'équipe DOCOLAB, et de se déconnecter.

Les outils de téléchargement permettent de télécharger un état des stocks anonymisé du site, sous forme de **PDF**, **Excel** ou **CSV**.

Il est aussi possible de télécharger un plan du site, et lorsqu'elles sont renseignées, l'intégralité des Fiche de données de sécurité du site.

Le tableau de l'état des stocks affiche les données concernant les cellules liées à l'utilisateur. On ne voit pas ce que contiennent les autres cellules du site.

Dans ce tableau, on peut voir les produits triés par date (la plus récente), par désignation, par rubrique et par état physique. La désignation est ici en clair.

3. Téléchargement de l'état des stocks

Lorsque l'on clique sur le bouton « Etat des stocks » des outils de téléchargement, une fenêtre modale s'ouvre et propose divers boutons.



On y retrouve les bouton de téléchargement au format XLSX (Excel), CSV et PDF.

Le document ainsi téléchargé est anonymisé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les désignations des produits.

Si des seuils sont renseignés sur les sites ou les cellules il est possible de télécharger un tableau qui indique si les seuils autorisés sont respectés.

4. Carte interactive

La carte interactive est une vue du ciel du site, où sont modélisées les différentes cellules de chaque bâtiment.



Les bâtiments sont encadrés par des lignes vertes pour délimiter les zones cliquables. Sur cette vue, lorsqu'on survole une cellule, celle-ci prend une couleur jaune, et une étiquette apparaît avec son nom.



Si on clique sur la cellule, en dessous de la carte interactive, on retrouve les informations de la cellule, sa superficie et les produits stockés (la rubrique ICPE, et la quantité de produit stocké au sein de celle-ci)

A (16.00 m²)
 [Export csv](#)
[Informations par rubrique](#)

1510
Quantité: 100 t

A
[Informations par rubrique](#)

4331
Quantité: 450 t
Liste des mentions de danger: ^
H225
Liquide et vapeurs très inflammables
Liquides inflammables, catégorie 2
H226
Liquide et vapeurs inflammables
Liquides inflammables, catégorie 3

Ces informations sont triées par rubrique et unité, et on retrouve le total pour chaque associations rubrique / unité. Si des mentions de danger existent pour la rubrique, elles seront aussi disponibles en dessous de la quantité.

Il est possible ici de télécharger le CSV de chaque cellule.

5. Besoin d'aide ?

L'équipe DOCOLAB propose un outil d'assistance mis à votre disposition. Pour y accéder, on clique sur le bouton « SOS » de la barre de navigation.



Une interface permet de remplir différents champs comme, le nom, l'adresse courriel, un niveau de priorité à définir, le numéro de portable (*facultatif*), et l'objet de la demande. On peut aussi joindre des fichiers.

Il faut veiller à être le plus clair possible dans l'objet de la demande afin que l'équipe DOCOLAB puisse agir plus rapidement et efficacement. Et ne pas hésiter à ajouter des captures d'écrans lorsqu'il s'agit d'un problème technique.

Un lien est disponible pour télécharger les différents fichiers PDF explicatifs du site.

Et enfin, un lien ouvre l'aide spécifique pour les risques particuliers afin de vous aider à remplir le CSV, (risques particuliers, produits, rubriques ICPE.)

Aide sur les rubriques et autres éléments

Liste des risques particuliers

FILTRES		COLONNES	EXPORTER
<input type="text"/> Rechercher			
Nom		Valeur à utiliser	
Batteries		1	
Piles-Lithium		2	
Huiles		3	
Pneumatiques		4	
Gaz Propane		5	
1–5 sur 5		<	>

Liste des états physiques

FILTRES		COLONNES	EXPORTER
<input type="text"/> Rechercher			
Nom		Valeur à utiliser	
liquide		1	
solide		2	
gazeux		3	
1–3 sur 3		<	>

Liste des rubriques et de leur unité

FILTRES		COLONNES	EXPORTER
<input type="text"/> Rechercher			
Identifiant	Unité	Description	
1185	kg	Gaz à effet de serre fluorés, emploi dans des équipements clos en exploitation	Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. Il s'agit souvent des systèmes de réfrigération.
1436	t	Liquides inflammables de point d'éclair compris entre 60° C et 93° C.	A l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de
1450	kg	Solides inflammables.	Produits solides inflammable
1450	t	Solides inflammables.	Produits solides inflammable
1510	m ³	Stockage produits combustibles.	Tous matériaux combustible
1510	t	Stockage produits combustibles.	Tous matériaux combustible
1511	m ³	Entrepôts exclusivement frigorifiques	
1530	m ³	Papiers, cartons ou analogues (dépôt de hors ERP)	Stockage de bois, papiers, cartons
1532	m ³	Bois ou matériaux combustibles analogues (dépôt de)	
1630	t	Emploi ou stockage de lessives de soude ou de potasse caustique	Produits chimiques, Soude ou potasse caustique
2171	m ³	Dépôts de fumiers, engrains et supports de culture; Fumiers, engrains et supports de culture (dépôt) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole	
2220	t	Produits alimentaires. (Préparation traitement)	Produits alimentaires d'origine végétale, par cuissson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, 1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an : a) Supérieure à 20 t/j ; b) Supérieure à 2 t/j, ma inférieure ou égale à 20 t/j 2. Autres installations : a) Supérieure à 10 t/j b) Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
2662	m ³	Polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)	Pneumatiques, produits avec polymères>50% (stockage
2663	m ³	Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719	
2711	m ³	Installation de transit, regroupement, tri ou déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793	Combustion
2718	t	Combustion	
2910	MW	Charge d'accumulateurs 50 kw si batterie non étanche 600 kw si étanche seuil	
2925	KW	Fabrication de produits phytosanitaires ou biocides	
3440	t	Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'humain au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.	
4110	kg		