




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR

Réseau d'eaux usées

**RV N°
00168
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,250 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure		caractéristiques des canalisations				
Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF	
1:Arrivée I	354 °	Ø200	PVC	0,800 m	NR m	
8:Exutoire I	249 °	Ø150	PVC	1,250 m	NR m	

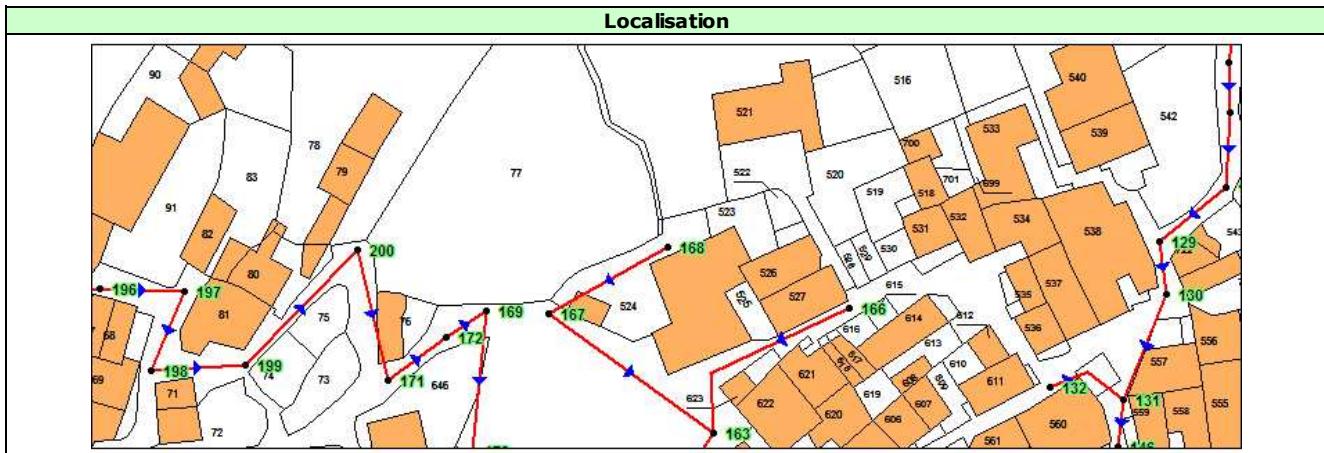

Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard

Travaux proposés