


RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO

AF
N° 00041
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE : fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE : Autre
	DOMAINE_APPLICATION : Public
	SURFACE RACCORDÉE : 10 m ²
	LOCALISATION : Adresse propriétaire : Parcelle :
	REGARD D'INJECTION :
	PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

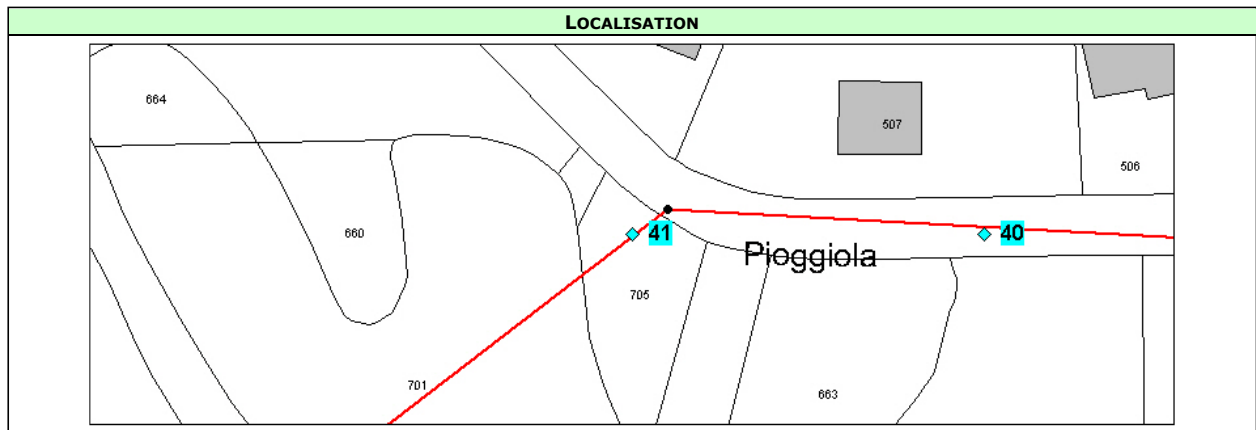

COMMENTAIRES
Perforation de la conduite. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.