




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO

**AF
N° 00050**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		<p>CAMPAGNE Fumée équipe 1</p> <p>TYPE D'ANOMALIE Autre</p> <p>DOMAINE APPLICATION Public</p> <p>SURFACE RACCORDÉE 2 m²</p> <p>LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle :</p> <p>REGARD D'INJECTION</p>
		PROPOSITION DE TRAVAUX
Etanchéification du défaut d'infiltration		

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)
	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

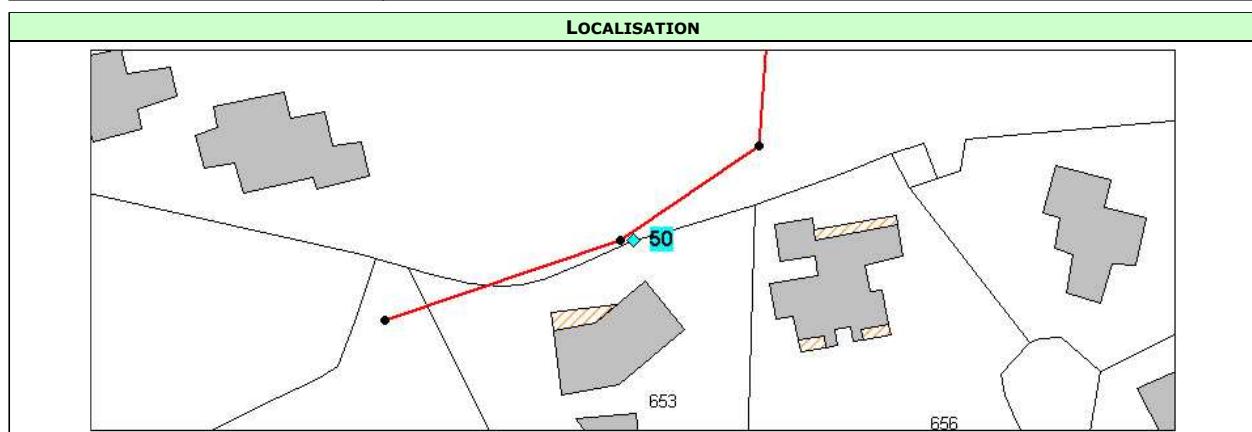

COMMENTAIRES
Perforation du branchement