



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO**
**AF
 N° 00061**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 10 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification de la boite de branchemet	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

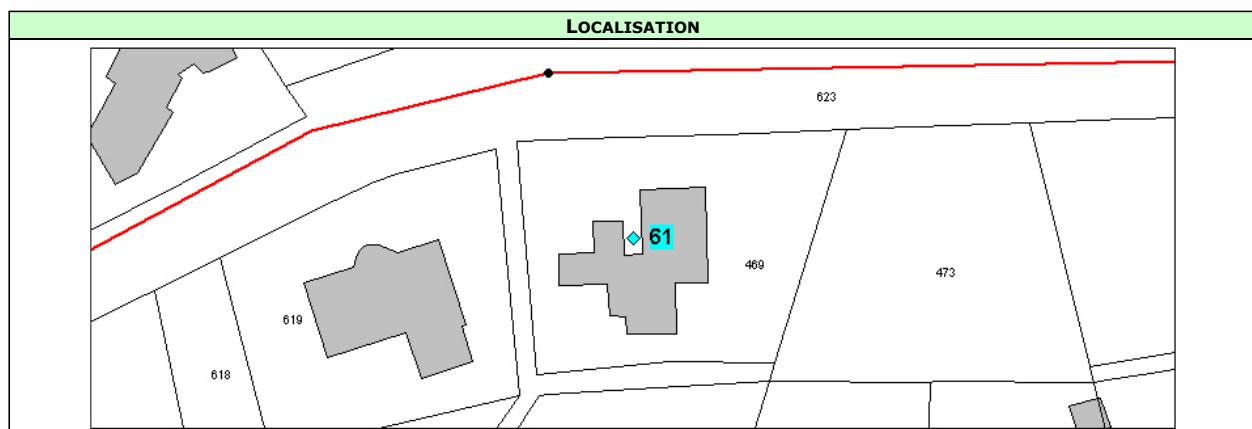

COMMENTAIRES
Conduite sans regard