

Eaux de rejet station site n°1

ARCELOR MITTAL CONTRISSON Autosurveillance Trimestrielle Octobre 2021

Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30
au jeudi 7 octobre 2021 09h30

Par : CERECO S.A.S.
Parc d'Activités Jean Monnet
Avenue Jean Monnet
59111 LIEU SAINT AMAND

RAPPORT D'ANALYSE N° 40372.00315

Lieu Saint-Amand,
Le 22 octobre 2021

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole « 1 ». La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ce rapport ne concerne que les objets prélevés par nos soins. Incertitudes communiquées sur demande. Pour déclarer la conformité de la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315 2/10

Informations générales

Généralités

Contexte de l'intervention : Autosurveillance trimestrielle des eaux de rejet station selon le devis DE/SF/20.2056-V1 du 15 décembre 2020.

La campagne de mesure et de prélèvements s'est déroulée au cours de la période reprise dans le rapport.

Durant cette période de 24 heures, le débit, la température et le pH ont été mesurés en continu.

Différents échantillons ont été prélevés proportionnellement au débit, puis l'ensemble de ces prélèvements a été mélangé pour former un échantillon représentatif de la journée.

Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage ont été réalisées selon :

- la norme NF EN ISO 5667-3 « *Qualité de l'eau – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau* »
- le guide FD T 90-523-2 « *Qualité de l'eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement – Prélèvement d'eau résiduaire* »
- le mode opératoire interne I.5.7.24.

L'échantillonnage a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme FD T 90 523-2¹ (échantillonnage automatique avec asservissement au débit). Le canal de mesure est conforme à la norme X10-311 abrogée.

Mesure du débit journalier :

La mesure du débit a été effectuée en continu sur une période horaire de 24h, en portant une attention particulière au respect des normes en vigueur figurant dans le FD T 90-532-2.

Le matériel utilisé pour la mesure du débit est un débitmètre ISCO 4230 Bubbler Flow Meter associé à une canne de bullage. Le débitmètre détermine la hauteur d'eau par le biais de la contre pression nécessaire au maintien du bullage régulier. Ce type de débitmètre n'est pas affecté par la présence du vent, des mousses, de turbulences et de la température du liquide.

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315 3/10

Caractéristiques techniques	
Purge	Automatique, évitant le colmatage de la ligne de bullage, à intervalle réglable
Conversion hauteur / débit par fonctions intégrées :	Pour déversoirs triangulaires, rectangulaires avec ou sans contractions. Courbes points par points (canaux venturi).

Mesure de la température et du pH :

L'appareil utilisé pour la mesure du pH et de la température est un module pH-mètre autonome. La sonde pH a été au préalable calibrée à l'aide de trois solutions tampon pH =4,0 pH=7,0 et pH=10,0 et vérifiée après intervention.

Prélèvement continu sur 24h à température contrôlée :

Le matériel utilisé pour la réalisation du prélèvement est un échantillonneur portatif constituant un échantillon moyen sur toute la période considérée.

Cet échantillonneur est réfrigéré permettant ainsi de garantir une température de stockage de l'échantillon avant analyses de $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement est réalisé périodiquement permettant ainsi de garantir :

- La justesse et la répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)
- La vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0.5m/s et <1m/s.

Le positionnement de la prise d'effluent a été réalisé de façon à respecter les points suivants :

- Dans une zone turbulente
- A mi-hauteur de la colonne d'eau
- A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.

ARCELORMITTAL CONTRISSON

A l'attention de **Monsieur MONTIGNEUL**

Site 1

ZI Longues Raies

55800 CONTRISSON

N/Réf. : RA/VV

Lieu Saint-Amand,
Le 22 octobre 2021

RAPPORT D'ANALYSE N° 40372.00315

Concerne : Mesure de débit, du pH et de la température en continu, prélèvements et analyses des eaux de rejet selon votre demande (devis DE/SF/20.2056-V1 du 15 décembre 2020)

Introduction :

Les mesures (volumes d'eaux rejetées, pH et température) et les prélèvements des échantillons d'eaux en fonction du débit ont été réalisées au niveau du point suivant :

- Eaux de rejet Station site n°1 – Autosurveillance Trimestrielle (octobre 2021)

Les mesures ont été réalisées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30.

L'échantillonnage a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme FD T 90 523-2¹ (échantillonnage automatique avec asservissement au débit). Le canal de mesure est conforme à la norme X10-311 abrogée.

Informations provenant du client : nous ne pouvons être tenus responsables si les documents fournis ne sont pas corrects ou ne sont plus d'application.

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315 5/10

I) – CONDITIONS DE PRELEVEMENT :

- **Identification de l'échantillon :** Eaux de rejet station site n°1
- **Identification de l'organisme de prélèvement :** préleveurs délocalisés sur le site de Fèves (57)
- **technicien en charge du prélèvement :** Tristan DUVAL – CERECO EST
- **Type de prélèvement :** Prélèvement 24h00 asservi au débit
- **Nombre de prélèvements pour la constitution de l'échantillon moyen :** 172
Prélèvement de 80 ml tous les 0,5 m³.
- **Débitmètre utilisé :** Débitmètre bulle à bulle ISCO 4230
- **Préleveur utilisé :** Préleveur réfrigéré mono flacon en plastique ISCO Glacier
- **Période du prélèvement :** du mercredi 6 octobre 2021 09h30
au jeudi 7 octobre 2021 09h30
- **Durée du prélèvement :** 24h00
- **Conditions climatiques au cours de la période de prélèvement :** temps pluvieux à sec
- **Réalisation du blanc du système de prélèvement :** Non
- **Date du dernier contrôle métrologique de l'échantillonneur automatique utilisé :**
mars 2021
- **Identification du laboratoire principal d'analyse :** laboratoire CERECO à Lieu Saint-Amand
- **Date et heure de prise en charge de l'échantillon par le laboratoire :** 08/10/2021 à 09h00
- **Température dans l'enceinte de transport à l'arrivée au laboratoire :** + 6,3°C
- **Identification de l'échantillon :** 21/CN18343_01

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315

6/10

II) – DESCRIPTION DU POINT DE PRELEVEMENT :

- **Localisation** : eau de rejet station site n°1 – ARCELORMITTAL à Contrisson
- **Infrastructure de prélèvement et de débit en place (type d'appareil...)** : appareil pour mesure de débit en continu, présence d'un préleveur automatique et d'un pH-mètre
- **Chambre de mesure en place** : Le volume d'eau a été mesuré au niveau du déversoir à paroi mince à seuil triangulaire (angle de 28°). Le canal de mesure est conforme à la norme X10-311 abrogée.

III) – RENSEIGNEMENTS DIVERS :

- **Personne ayant demandé les mesures sur le site** : Monsieur Montigneul
- **Diffusion du rapport par mail à** : Mme FLUDER (Cereco Est) puis Mr Montigneul (Arcelor Mittal Contrisson)

IV) – METROLOGIE CONCERNANT LE MATERIEL UTILISE POUR LE CONTROLE :

- Longueur du tuyau d'aspiration : 1,7 m
 - Diamètre du tuyau d'aspiration : 10 mm
 - Vitesse d'aspiration mesurée avant le début des prélèvements : 0,70 m/s
 - Vitesse d'aspiration mesurée à la fin des prélèvements : 0,70 m/s
 - Température de l'échantillon moyen à la fin du contrôle : + 6,0°C
(Méthode interne MS00147)¹
- ¹ : prestation réalisée sous accréditation pour la mesure de la température de l'échantillon moyen à la fin du contrôle.
- Consigne de prélèvement 80 ml, volume réellement prélevé 80 ml tous les 0,5 m³.
 - Aucune différence de hauteur le jour de l'installation du matériel entre la hauteur affichée sur le débitmètre et la hauteur réellement mesurée.

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315

7/10

V) – RESULTATS DE LA MESURE DU DEBIT :

- Volume d'eau mesuré sur 24 heures par Cereco : 86,8 m³
(conversion hauteur/débit avec l'équation $Q = 1\,462 \times H^{2,47}$)
- Volume d'eau mesuré par le débitmètre de l'industriel : 90 m³

Vous trouverez aux pages suivantes le graphe et les valeurs représentant le volume d'eau rejetée en fonction du temps pour la période des 24 heures (voir les annexes 2 et 3).

La mesure de débit n'est pas couverte par l'accréditation COFRAC.

VI) – MESURES DU pH ET DE LA TEMPERATURE AU NIVEAU DU POINT DE MESURE DES EAUX DE REJET STATION SITE N°1:

- . Le pH et la température ont été mesurés en continu du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30.

Vous trouverez aux pages suivantes le graphe représentant le pH et la température en fonction du temps et le tableau des valeurs de pH et de la température (voir les annexes 4 à 7).

- . Matériel de mesure : module pH-température ISCO 201.

Les mesures de pH et de température sont réalisées hors accréditation COFRAC.

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315 8/10

VII) – RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES (Eau de rejet station site n°1) :

PARAMETRES	NORMES	RESULTATS		VLE CONCENTRA- TION (mg/l)	FLUX DES POLLUTIONS REJETEES (g/j)	VLE FLUX (g/j)	Conformité (C/NC)
		UNITE	21/CN18343_01				
pH in situ moyen	NF EN ISO 10523	-	7.6	5,5 à 9	-	-	C
Température in situ	Sonde spécifique	°C	de 22.7°C à 28.0°C	<30	-	-	C
Azote total Kjeldahl	NF EN 25663 ¹	mg/l	3.5	380	304	64600	C
Nitrites (en N)	Interne MS00601 ¹	mg/l	0.06	1	5.21	170	C
Nitrates calculés (en N)	Interne MS00601 ¹	mg/l	0.24	-	20.8	-	-
Nitrites + Nitrates (en N)	Interne MS00601 ¹	mg/l	0.30	-	26.0	-	-
Azote global (N)	Calcul	mg/l	3.8	380	330	64600	C
Cyanures totaux (CN)	NF EN ISO 14403-2 ¹	µg/l	7	0.1	0.61	17	C
ST-DCO	ISO 15705 ¹	mgO2/l	391	300	33 939	51000	NC (concentration)
MES (filtre Whatman)	NF EN 872 ¹	mg/l	33	30	2 864	5100	NC (concentration)
Indice hydrocarbure	NF EN ISO 9377-2 ¹	mg/l	1.8	5	156	850	C
Hydrocarbures volatils	Selon XPT90-124	mg/l	0.08	-	6.94	-	-
Chrome VI (Cr VI)	NF T 90-043	µg/l	<20	0.1	<1.8	17	C
AOX (Cl)	NF EN ISO 9562 ¹	mg/l	0.78		67.7		
Fluorures	NF EN ISO 10304-1	mg/l	0.4	15	34.7	2550	C
Aluminium (Al)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	700	5	60.8	850	C
Cadmium (Cd)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	<1	0.2	<0.09	34	C
Chrome (Cr)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	<1	0.5	<0.09	85	C
Cuivre (Cu)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	32	0.5	2.78	85	C

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315 9/10

VII) – RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES (Eau de rejet station site n°1) (suite):

PARAMETRES	NORMES	RESULTATS		VLE CONCENTRA- TION (mg/l)	FLUX DES POLLUTIONS REJETEES (g/j)	VLE FLUX (g/j)	Conformité (C/NC)
		UNITE	21/CN18343_01				
Etain (Sn)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	<5	2	<0.44	340	C
Nickel (Ni)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	21	0.5	1.82	85	C
Fer (Fe)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	1 500	5	130	850	C
Manganèse (Mn)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	20	1	1.74	170	C
Plomb (Pb)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	<5	0.5	<0.44	85	C
Zinc (Zn)	NF EN ISO 11885 ¹	µg/l	110	3	9.55	510	C
Somme métaux	Calcul	mg/l	2.4	15	208	2550	C
Phosphore (P)	NF EN ISO 11885 ¹	mg/l	0.56	10	48.6	1700	C
Volume débité		m3/24 heures	86.8	170 m ³ /j	-	-	C

* MES réalisées dans les 48 heures après le prélèvement. Conservation de l'échantillon à CERECO à +5°C maximum

Paramètres nitrites, nitrites + nitrates et AOX réalisés sur échantillon congelé le 08/10/2021

Pour les métaux et phosphore, minéralisation NF EN ISO 15587-1 (digestion à l'eau régale).

Paramètre chrome VI rendu non accrédité car délai entre le prélèvement et la mise en analyse supérieur au délai normatif

Date de début des analyses : 08/10/2021

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315

10/10

Ce rapport comporte également 7 annexes :

Annexe 1 : rapport d'analyse LIMS B21/R40372/00315 (3 pages)

Annexe 2 : graphe représentant le volume d'eau rejetée en fonction du temps (1 page)

Annexe 3 : valeurs représentant le volume d'eau rejetée en fonction du temps (1 page)

Annexe 4 : graphe représentant le pH en fonction du temps (1 page)

Annexe 5 : valeurs représentant le pH en fonction du temps (1 page)

Annexe 6 : graphe représentant la température en fonction du temps (1 page)

Annexe 7 : valeurs représentant la température en fonction du temps (1 page)

Résultats validés électroniquement par

Damien DUFLOS
Directeur Technique

ARCELOR MITTAL CONTRISSON
A l'attention de Monsieur MONTIGNEUL
ZI longues raies

F-55800 CONTRISSON

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315

Date du rapport : 22.10.21

Numéro de dossier : CN/08-10-21/18343

Numéro de client : 40372_0

Numéro d'identification : 21/CN18343_01
Réception le : 08.10.21 09:00
Condition de l'échantillon : Prélèvement 24 heures
Echantillonneur : Tristan Duval
Date d'échantillonnage : 07.10.21

Description (AUTOSURVEILLANCE) - Eaux de rejet station site 1 - Prélèvement par Cereco Est du 06/10/21 09h30 au 07/10/21 09h30 - ARCELOR MITTAL CONTRISSON (Echantillon reçu à Cereco Nord le 08/10/21 à 09h00)

Température échantillon à réception en deg.C : 6

Température enceinte de transport en deg.C : 6,3



LABORATOIRES

CERECO
AGROALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTACCREDITATION COFRAC
N° 1-0894
PORTÉE DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr**CERECO S.A.S.**

Parc d'Activités Jean Monnet Ouest

Avenue Jean Monnet

F-59111 Lieu Saint Amand

Tel. 03 27 21 71 71

Fax 03 27 25 37 13

e-mail: laboratoire.cereco@wanadoo.fr

web: www.cereco.fr

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315**RESULTATS D'ANALYSE :**

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>
CONDITIONS DE PRELEVEMENT :			
type d'installation	paroi mince à seuil triangulaire (angle de 28°)		FD T 90-523-2
mesure en fonction	du débit		FD T 90-523-2 ¹
N° MA du préleveur employé	16.1327		FD T 90-523-2
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES :			
pH à 20 °C	7.9		NF EN ISO 10523 ¹
azote total Kjeldahl (N)	3.5	mg/l	NF EN 25663 ¹
nitrites + nitrates (en N)	0.30	mg/l	interne MS00601 ¹
nitrites (en N)	0.06	mg/l	interne MS00601 ¹
nitrites (en NO ₂)	0.20	mg/l	interne MS00601 ¹
nitrates calculés (en N)	0.24	mg/l	interne MS00601 ¹
nitrates calculés (en NO ₃)	1.1	mg/l	interne MS00601 ¹
azote global (N)	3.8	mg/l	Calcul
cyanures totaux (CN)	7	µg/l	NF EN ISO 14403-2 ¹
phosphore (P)	0.56	mg/l	NF EN ISO 11885 ¹
ST-DCO	391	mg O ₂ /l	ISO 15705 ¹
MES (filtre 1.2µm Whatman GF/C)*	33	mg/l	NF EN 872 ¹
indice hydrocarbure	1.8	mg/l	NF EN ISO 9377-2 ¹
hydrocarbures volatils	0.08	mg/l	selon XPT90-124
AOX (Cl)	0.78	mg/l	NF EN ISO 9562 ¹
.date d'analyse AOX	13/10/2021		NF EN ISO 9562
chrome VI (Cr VI)	<20	µg/l	NF T 90-043
ANIONS :			
fluorures	0.4	mg/l	NF EN ISO 10304-1
METAUX :			
aluminium (Al)	700	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
cadmium (Cd)	<1	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
chrome (Cr)	<1	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
cuiivre (Cu)	32	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
étain (Sn)	<5	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
fer (Fe)	1500	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
manganèse (Mn)	20	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
nickel (Ni)	21	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
plomb (Pb)	<5	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
zinc (Zn)	110	µg/l	NF EN ISO 11885 ¹
Date de début analyses physico-chimiques	08.10.21		.

Paramètre AOX réalisé sur échantillon congelé

Pour les métaux, minéralisation NF EN ISO 15587-1 (digestion à l'eau régale).

Pour le phosphore, minéralisation NF EN ISO 15587-1 (digestion à l'eau régale).

* MES réalisées dans les 48 heures après prélèvement. Conservation de l'échantillon à CERECO à 5°C max imum.

Page 2/3

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "1". La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Le rapport ne doit être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ce rapport ne concerne que les objets prélevés par nos soins.

Incertitudes communiquées sur demande. Pour déclarer la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

RAPPORT D'ANALYSE B21/R40372/00315

Paramètre chrome VI rendu non accrédité car délai entre le prélèvement et la mise en analyse supérieur au délai normatif.

Paramètres nitrites et nitrites + nitrates réalisés sur échantillon congelé à réception.

Résultats validés électroniquement par : Damien Duflos


Directeur Technique

Page 3/3

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "1". La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Le rapport ne doit être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ce rapport ne concerne que les objets prélevés par nos soins.

Incertitudes communiquées sur demande. Pour déclarer la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

Eaux de rejet station site n°1 - Autosurveillance Trimestrielle
 Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30
 Graphe représentant le volume d'eau rejetée en fonction du temps

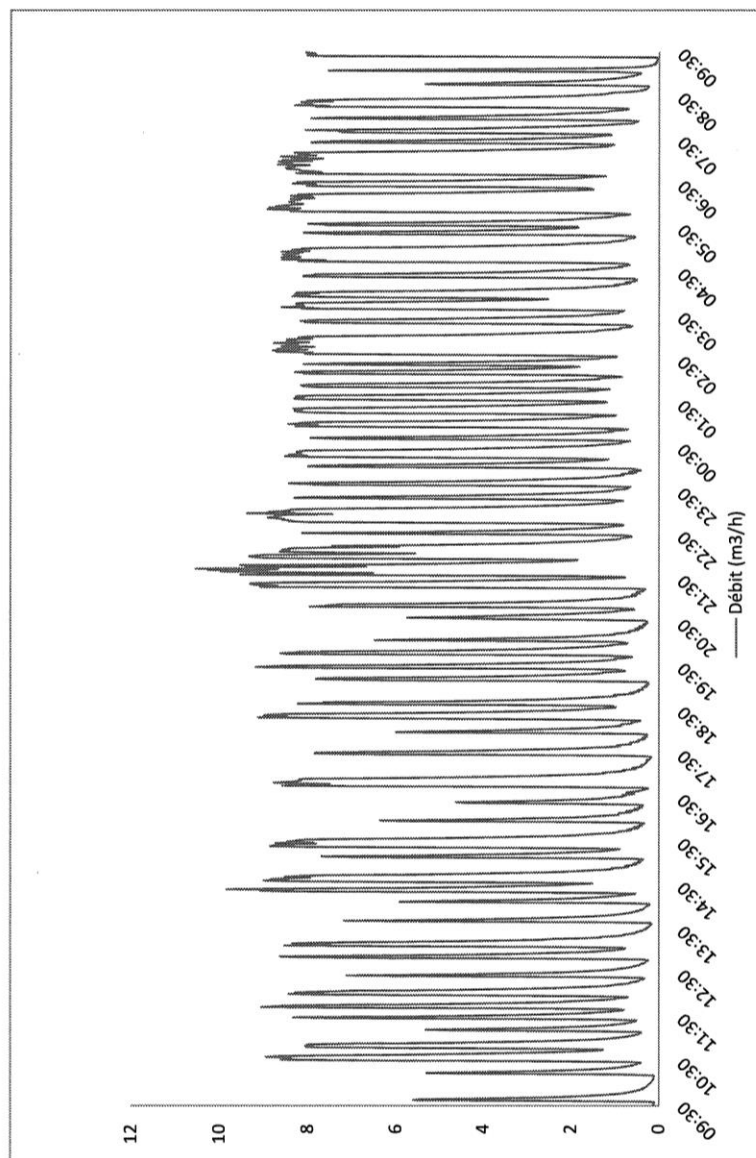


Eaux de rejet station site n°1 - Autosurveillance Trimestrielle
Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30
Valeurs représentant le volume d'eau rejetée en fonction du temps

Evolution horaire du débit

Date/Heure	Débit moyen (m3/h)	Débit minimum (m3/h)	Débit maximum (m3/h)
06/10/2021 10:30	1,19	0,10	5,60
06/10/2021 11:30	3,65	0,40	8,95
06/10/2021 12:30	3,26	0,32	9,05
06/10/2021 13:30	2,48	0,25	8,63
06/10/2021 14:30	2,31	0,16	9,83
06/10/2021 15:30	3,96	0,35	9,00
06/10/2021 16:30	2,05	0,34	8,30
06/10/2021 17:30	2,45	0,18	8,77
06/10/2021 18:30	2,84	0,26	9,13
06/10/2021 19:30	2,56	0,23	9,18
06/10/2021 20:30	2,40	0,26	8,63
06/10/2021 21:30	3,17	0,27	9,31
06/10/2021 22:30	5,64	0,62	10,54
06/10/2021 23:30	4,84	0,80	9,38
07/10/2021 00:30	3,87	0,42	8,52
07/10/2021 01:30	4,03	0,66	8,44
07/10/2021 02:30	4,37	0,85	8,31
07/10/2021 03:30	5,31	0,61	8,80
07/10/2021 04:30	4,43	0,51	8,60
07/10/2021 05:30	4,35	0,54	8,61
07/10/2021 06:30	5,60	0,66	8,92
07/10/2021 07:30	6,12	1,03	8,69
07/10/2021 08:30	3,92	0,47	8,30
07/10/2021 09:30	1,99	0,03	8,05

Débit moyen (m3/h)	Débit minimum (m3/h)	Débit maximum (m3/h)
3,62	0,03	10,54
Volume m3/jour :		
86,8		

Eaux de rejet station site n°1 - Autosurveillance Trimestrielle
Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30
Graphe représentant le pH en fonction du temps

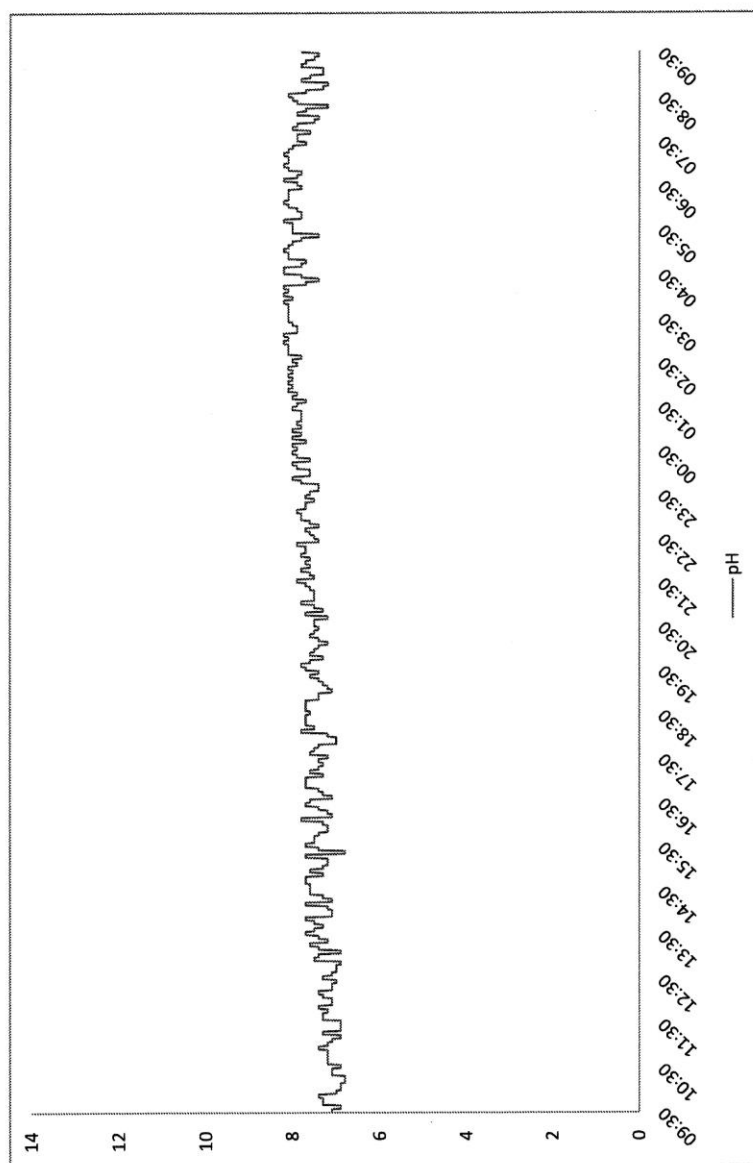


Eaux de rejet station site n°1 - Autosurveillance Trimestrielle
Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30
Valeurs représentant le pH en fonction du temps

Evolution horaire du pH

Date/Heure	pH moyen	pH minimum	pH maximum
06/10/2021 10:30	7,04	6,80	7,40
06/10/2021 11:30	7,12	6,90	7,40
06/10/2021 12:30	7,19	6,90	7,40
06/10/2021 13:30	7,23	6,90	7,70
06/10/2021 14:30	7,40	7,10	7,70
06/10/2021 15:30	7,43	6,80	7,70
06/10/2021 16:30	7,42	7,10	7,80
06/10/2021 17:30	7,45	7,10	7,70
06/10/2021 18:30	7,45	7,00	7,80
06/10/2021 19:30	7,46	7,10	7,70
06/10/2021 20:30	7,50	7,20	7,80
06/10/2021 21:30	7,53	7,20	7,90
06/10/2021 22:30	7,68	7,40	7,90
06/10/2021 23:30	7,66	7,40	7,90
07/10/2021 00:30	7,74	7,40	8,00
07/10/2021 01:30	7,88	7,70	8,00
07/10/2021 02:30	7,99	7,70	8,10
07/10/2021 03:30	8,04	7,80	8,20
07/10/2021 04:30	8,00	7,40	8,20
07/10/2021 05:30	7,96	7,40	8,20
07/10/2021 06:30	8,01	7,80	8,20
07/10/2021 07:30	8,03	7,70	8,20
07/10/2021 08:30	7,74	7,20	8,10
07/10/2021 09:30	7,55	7,20	8,10
pH moyen	7,60	pH minimum	pH maximum
		6,80	8,20

Eaux de rejet station site n°1 - Autosurveillance Trimestrielle
Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30
Graphe représentant la température en fonction du temps

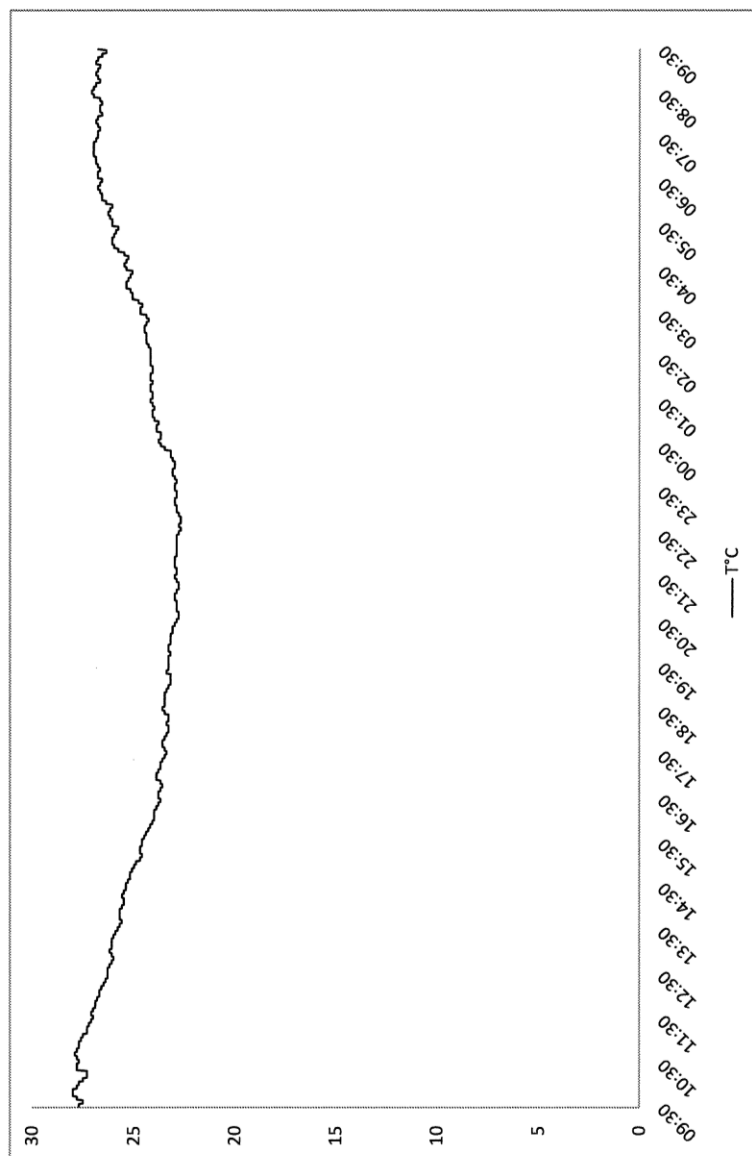

Eaux de rejet station site n°1 - Autosurveillance Trimestrielle
Mesures effectuées du mercredi 6 octobre 2021 09h30 au jeudi 7 octobre 2021 09h30
Valeurs représentant la température en fonction du temps

Evolution horaire de la température

Date/Heure	Température moyenne (°C)	Température minimum (°C)	Température maximum (°C)
06/10/2021 10:30	27,7	27,3	28,0
06/10/2021 11:30	27,5	27,0	27,9
06/10/2021 12:30	26,7	26,3	27,1
06/10/2021 13:30	26,1	25,8	26,3
06/10/2021 14:30	25,6	25,4	25,8
06/10/2021 15:30	24,9	24,6	25,4
06/10/2021 16:30	24,1	23,7	24,6
06/10/2021 17:30	23,7	23,4	23,9
06/10/2021 18:30	23,4	23,3	23,6
06/10/2021 19:30	23,4	23,2	23,6
06/10/2021 20:30	23,2	22,9	23,3
06/10/2021 21:30	22,9	22,8	23,0
06/10/2021 22:30	22,9	22,8	23,0
06/10/2021 23:30	22,8	22,7	23,0
07/10/2021 00:30	23,1	22,9	23,7
07/10/2021 01:30	23,9	23,7	24,2
07/10/2021 02:30	24,2	24,1	24,2
07/10/2021 03:30	24,4	24,2	24,7
07/10/2021 04:30	25,1	24,6	25,4
07/10/2021 05:30	25,7	25,3	26,1
07/10/2021 06:30	26,4	26,1	26,8
07/10/2021 07:30	26,9	26,6	27,0
07/10/2021 08:30	26,8	26,6	27,1
07/10/2021 09:30	26,8	26,4	27,1
Température moyenne (°C)	24,9	Température minimum (°C)	Température maximum (°C)
		22,7	28,0

Fin de rapport