


Copies d'écran du dernier rapport de délégataire : SEM 2023. Il est dommage que les suivants ne soient pas mis à disposition, ils permettraient peut-être de suivre notamment les progrès en termes de séparation des réseaux et de performance de dépollution.

Le plan du réseau m'a permis de découvrir le PR Corniche, très peu visible sur site à 200m de la mer. La performance hydraulique de l'émissaire est vraiment à confirmer. Actuellement il est déboité à 18 m de profondeur, ceci limite la surpression liée à la différence de densité : $18 \times 0.025 = 0,45\text{m}$. La réparation portera cette surpression à 0,85m. Je suspecte, sous réserve de vérification, qu'actuellement on a un exutoire cassé mais qui peut être utilisé mais après réparation il sera inutilisable car terminant à une plus grande profondeur.

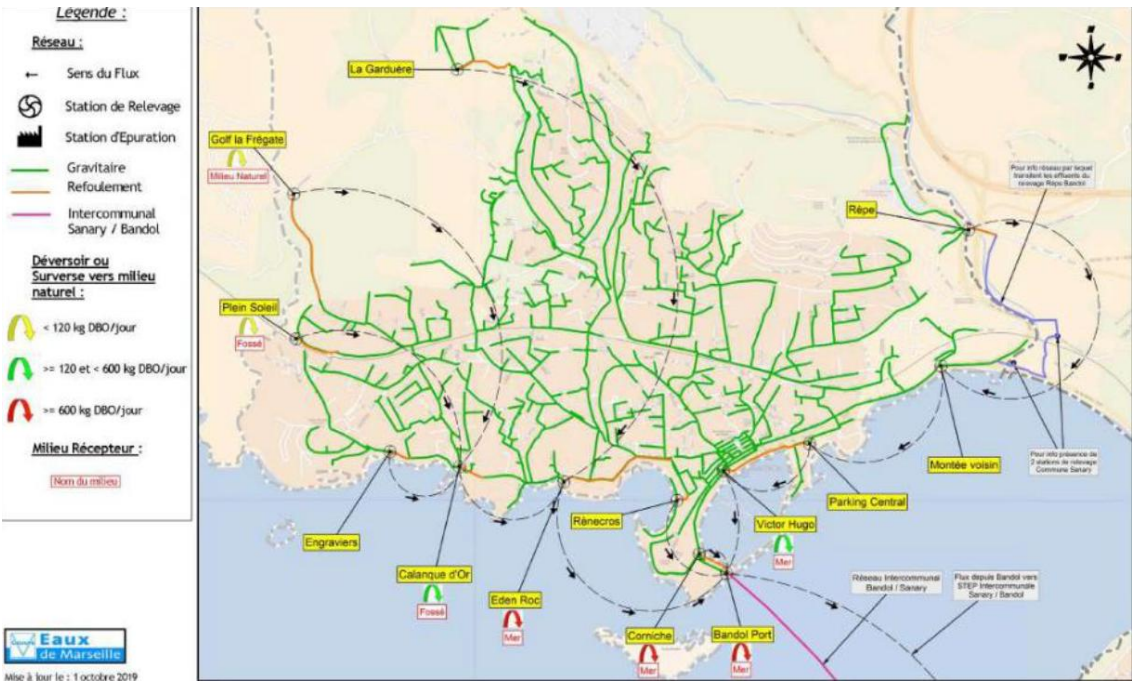

Rapport d'activité listant le groupe électrogène du PR Rénechos

26/01/2023	Relevage RENECHROS	Essai Mensuel du groupe électrogène
09/02/2023	Relevage RENECHROS	Essai Mensuel du groupe électrogène
15/03/2023	Relevage RENECHROS	Essai Mensuel du groupe électrogène
17/04/2023	Relevage RENECHROS	Essai Mensuel du groupe électrogène

Indicateurs de performance. 0 sur 120 pour l'évaluation de la pollution. Cela interpelle.

5. Analyse de la qualité de la collecte et du traitement

5.1. Indicateurs de performance : conformité du système de traitement des rejets

5.1.1. Indicateur de performance : P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte

B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	
P255.3 B - Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	0

Estimation du niveau mini des surverses à partir du niveau de la mer dans diverses conditions et avec 0.85m de surpression liée à la différence de densité et en supposant 0,5 m de perte de charge liée au débit.

Date	niveau de référence NGF	Climat	Evolution niveau moyen NGF	Marée PHMA	Surcôte		Niveau résultant NGF	Altitude NGF radier de la surverse
1897	0			0,36	Occurrence			
Actuel	0,17	0	0,17		1 an	0,16	0,69	2,04
					10 ans	0,48	1,01	2,36
					50 ans	0,59	1,12	2,47
2050		0,2	0,37		1 an	0,16	0,89	2,24
					10 ans	0,48	1,21	2,56
					50 ans	0,59	1,32	2,67
2075		0,45	0,62		1 an	0,16	1,14	2,49
					10 ans	0,48	1,46	2,81
					50 ans	0,59	1,57	2,92