

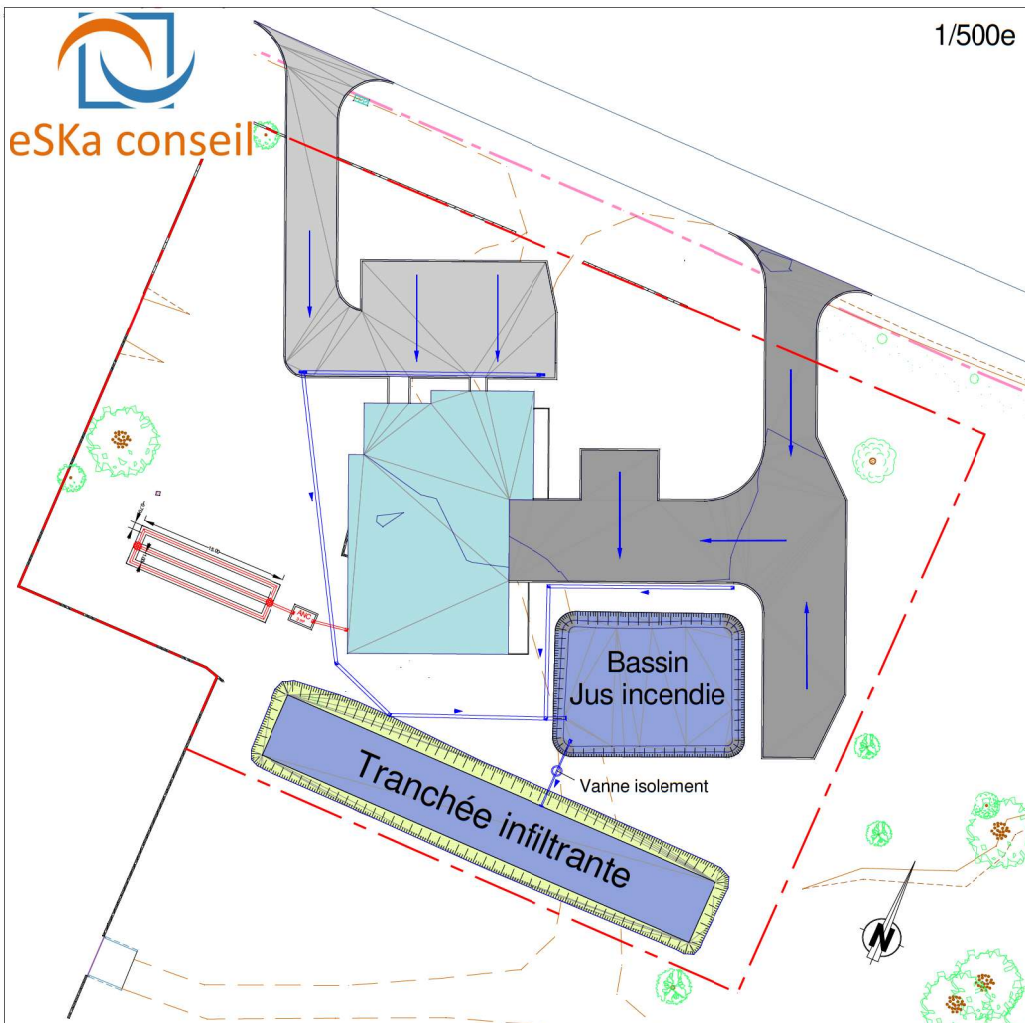


Tableau calcul D9a

Volume à prendre en compte		Méthode de calcul	Volume de rétention en m3
Besoins pour la lutte extérieure		D'après le calcul du document D9 Besoins x 2 heures minium	120
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie	Sprinkleurs	Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée théorique maxi de fonctionnement	Non présent
	Rideau d'eau	Besoins x 90mn	Non présent
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante x temps de noyage (en gal 15-25mn)	Non présent
	Brouillard d'eau et autres systèmes	Débit x temps de fonctionnement requis	Non présent
Volumes d'eau liés aux intempéries		10 l/m ² de surface de drainage S imperméabilisée = 1500 m ² (Voirie, parking, piéton, bâtiment)	15
Volumes liés à la présence de stock de liquides			
Volume total de liquide à mettre en rétention			135

